



Kunde

Anlagenbezeichnung

Zeichnungsnummer

Kommission

Makroprojekt Pfanneberg

XXXXXX

EPLAN

Hersteller (Firma)

Pfad

Projektname

Fabrikat

Typ

Installationsort

Projektverantwortlicher

Teilebesonderheit

PFANNENBERG_MAKROPROJKET_V2.3_FLH

+ET1

M.Büdenbender

Bearbeitet am

24.10.2014

von (Kürzel)


BET

Anzahl der Seiten


36

Seite	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter	X
/1	Titel- / Deckblatt		19.08.2014	MBR	
/2	Inhaltsverzeichnis		28.10.2014	MBR	
/2.a	Inhaltsverzeichnis		28.10.2014	MBR	
=FLH+FLH_010_030M/1	Mini-Strahlungsheizungen 10-30W		24.08.2014	BET	
=FLH+FLH_010_030M/2	Mini-Strahlungsheizungen 10W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_030M/3	Mini-Strahlungsheizungen 20W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_030M/4	Mini-Strahlungsheizungen 30W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/1	Strahlungsheizungen 10-45W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/2	Strahlungsheizungen 60-100W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/3	Strahlungsheizungen 60-100W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/4	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 10W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/5	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 15W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/6	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 30W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/7	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 45W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/8	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 60W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/9	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 75W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/10	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 100W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_010_150/11	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 150W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_250_400/1	Heizgebläse 250W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_250_400/2	Heizgebläse 250W SL		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_250_400/3	Heizgebläse 400W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_250_400/4	Anschluß Heizgebläse 230V AC 250W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_250_400/5	Anschluß Heizgebläse 230V AC 250W SL		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_250_400/6	Anschluß Heizgebläse 230V AC 400W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_LST_20_50/1	Strahlungsheizungen 20W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_LST_20_50/2	Strahlungsheizungen 30W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_LST_20_50/3	Strahlungsheizungen 50W		13.09.2014	BET	
=FLH+FLH_LST_20_50/4	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 20W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_LST_20_50/5	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 30W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_LST_20_50/6	Anschluß Strahlungsheizungen 230V AC 50W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_T/1	Heizung mit integriertem Thermostat		24.08.2014	BET	
=FLH+FLH_T/2	Heizung mit integriertem Thermostat 230V AC 250W		24.10.2014	BET	
=FLH+FLH_T/3	Heizung mit integriertem Thermostat 230V AC 400W		24.10.2014	BET	

PF_F06_001

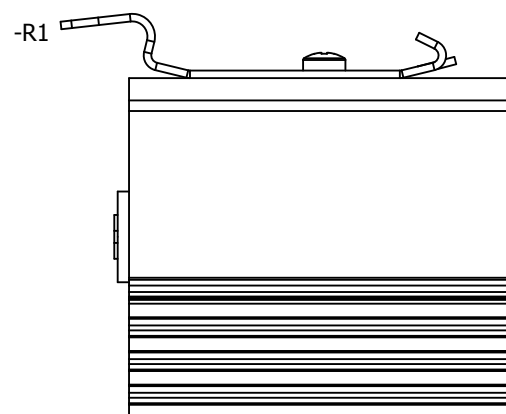


PFANNENBERG\FLH\FLH_010_030M.ems

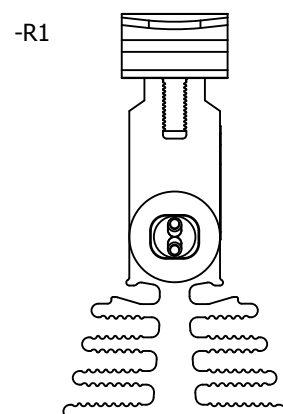

PFANNENBERG\FLH\FLH_010_030M.ems

			Datum	24.08.2014	EPLAN			Mini-Strahlungsheizungen 10-30W			= FLH	
			Bearb.	BET							+ FLH_010_030M	
			Gepr						Makroprojekt Pfanneberg			XXXXXX
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt	36

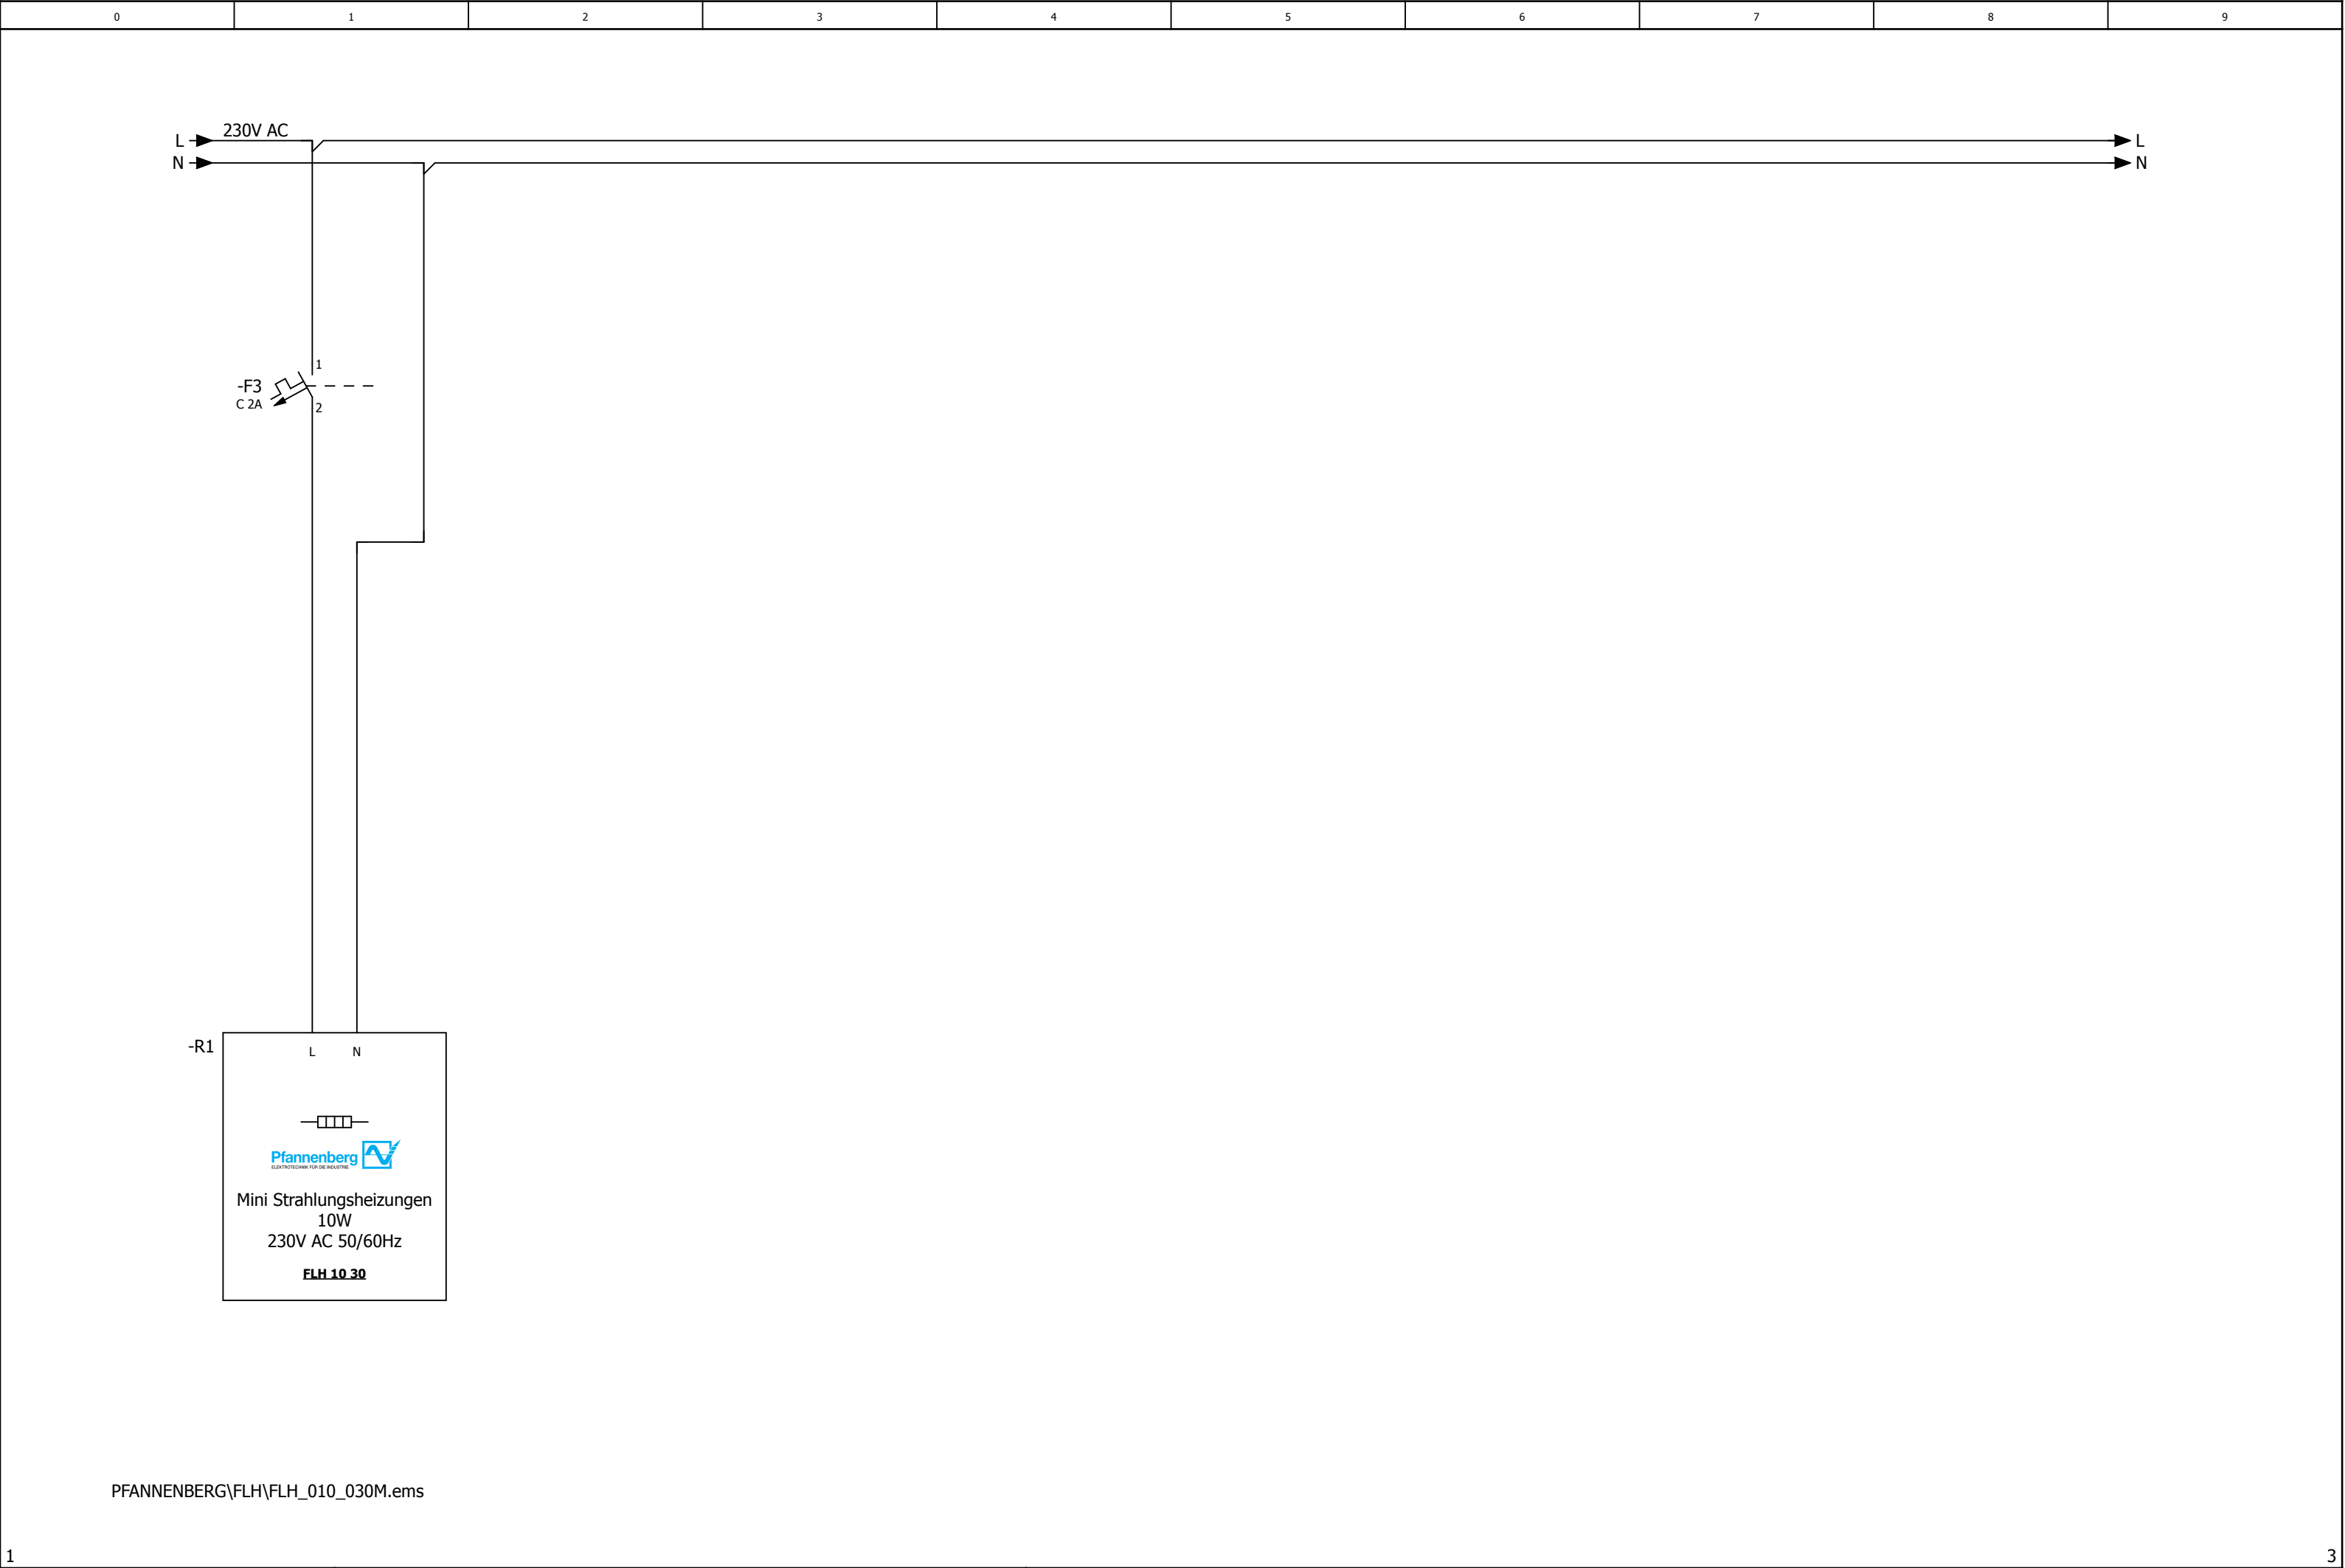


1				3			
			Datum	24.10.2014	EPLAN		= FLH
			Bearb.	BET	Makroprojekt Pfanneberg		+ FLH_010_030M
			Gepr				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	
				<div><div>Pfannenberg</div><div>ELEKTROTECHNIK FÜR DIE INDUSTRIE</div><div></div></div>		Mini-Strahlungsheizungen 10W	
						XXXXXX	Blatt 2
							Blatt 36




2

4


			Datum	24.10.2014	EPLAN		<div><div>Pfannenberg</div><div>ELEKTROTECHNIK FÜR DIE INDUSTRIE</div><div></div></div>	Mini-Strahlungsheizungen 20W			= FLH	
			Bearb.	BET	Makroprojekt Pfanneberg						+ FLH_010_030M	
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			XXXXXX		Blatt	3
											Blatt	36

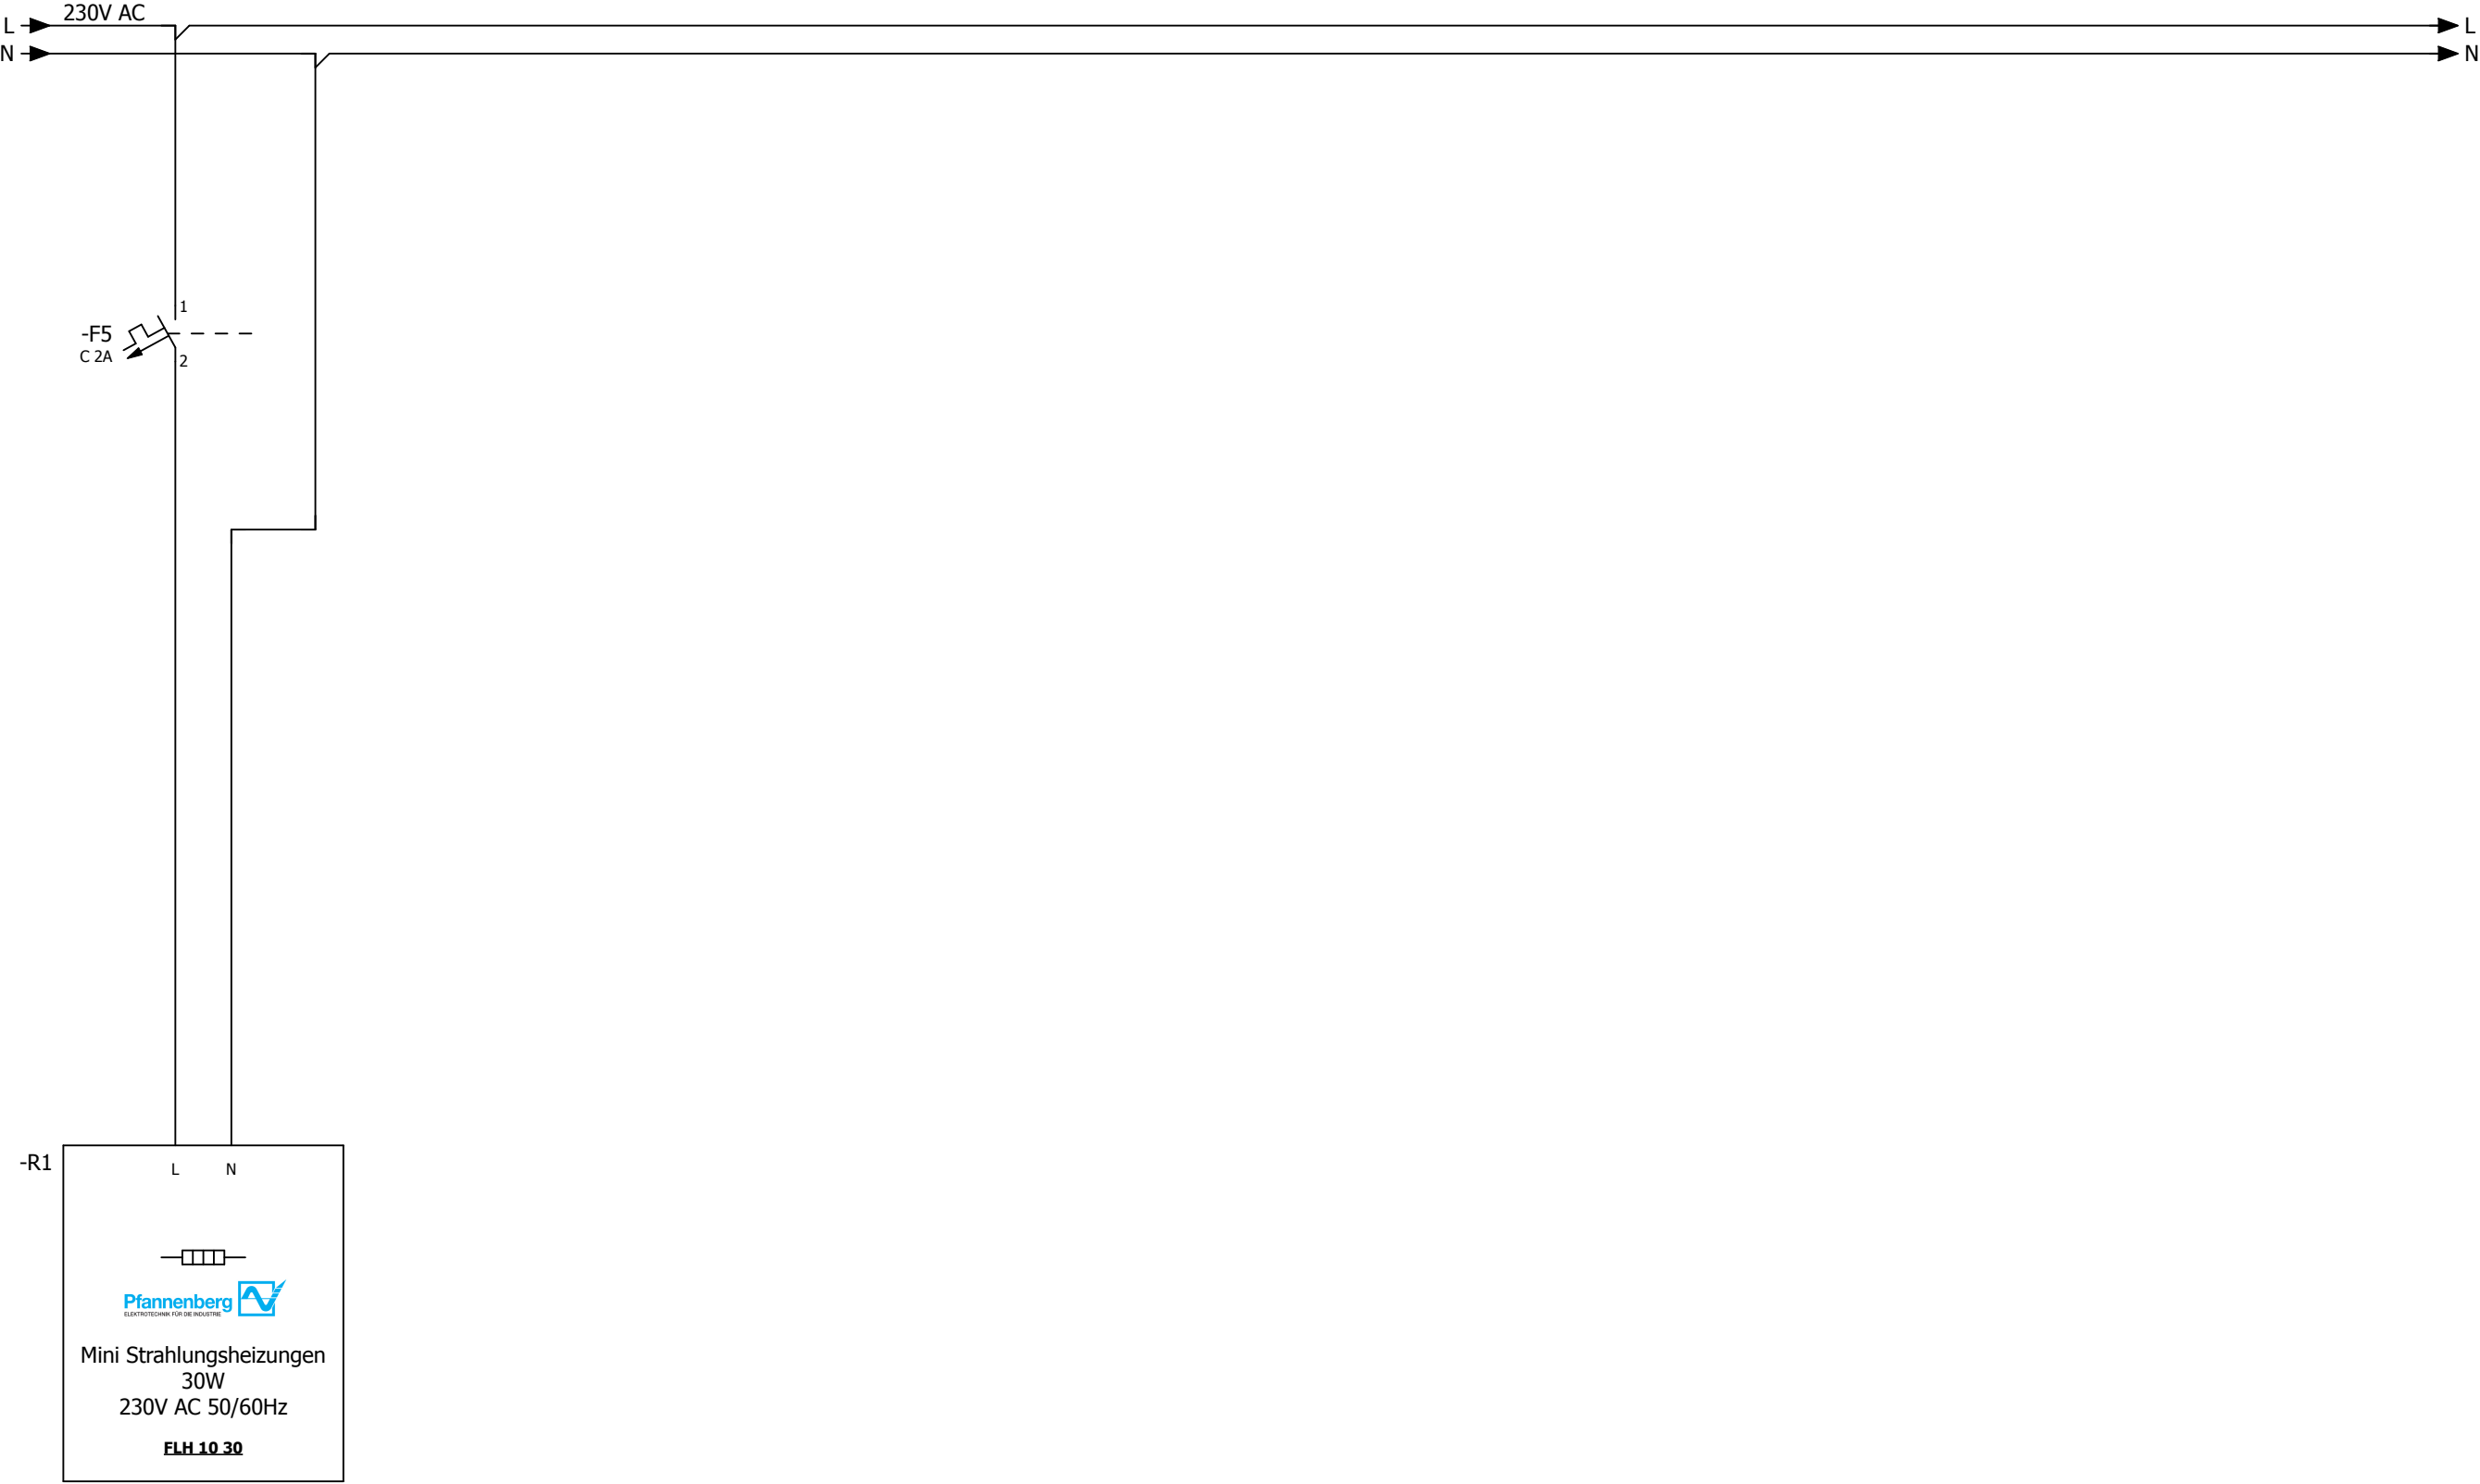


PFANNENBERG\FLH\FLH_010_030M.ems

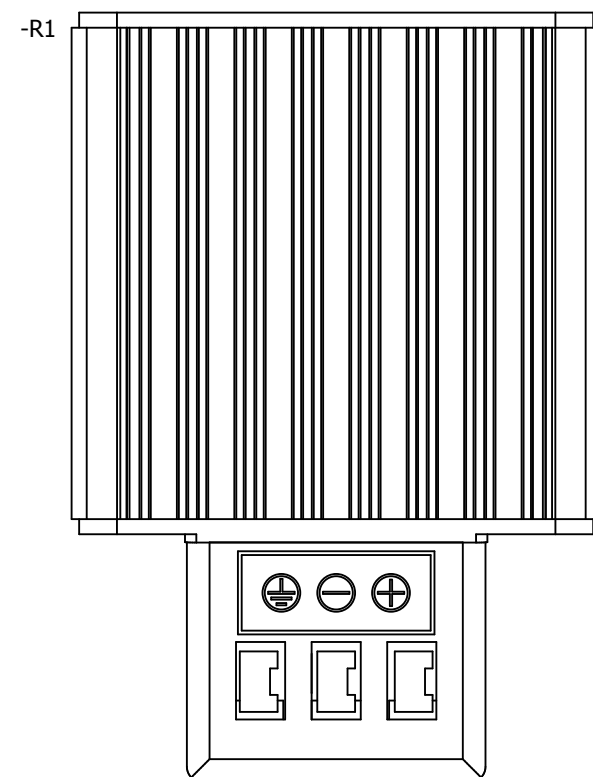


PFANNENBERG\FLH010_150.ems

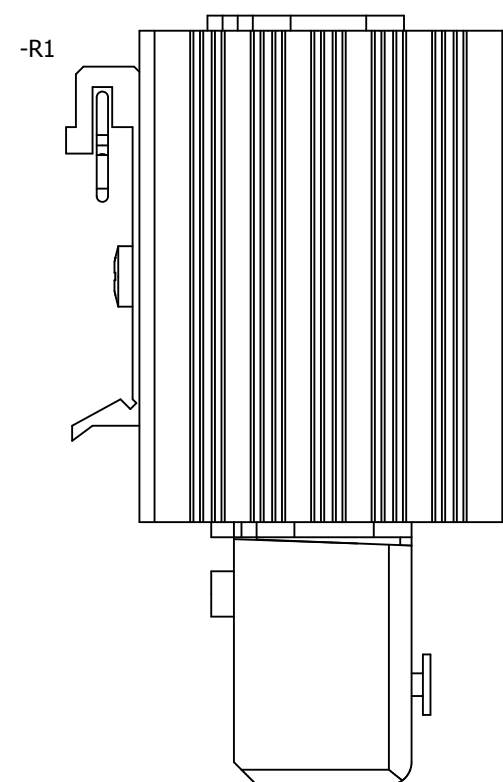


PFANNENBERG\FLH010_150.ems

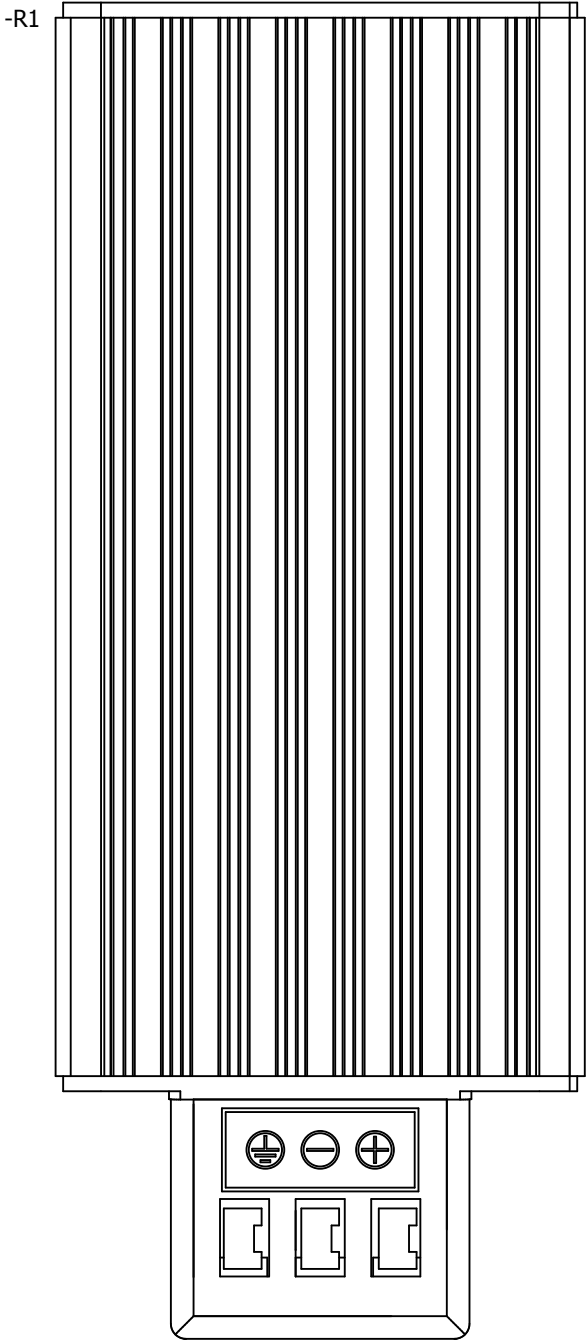


PFANNENBERG\FLH010_150.ems

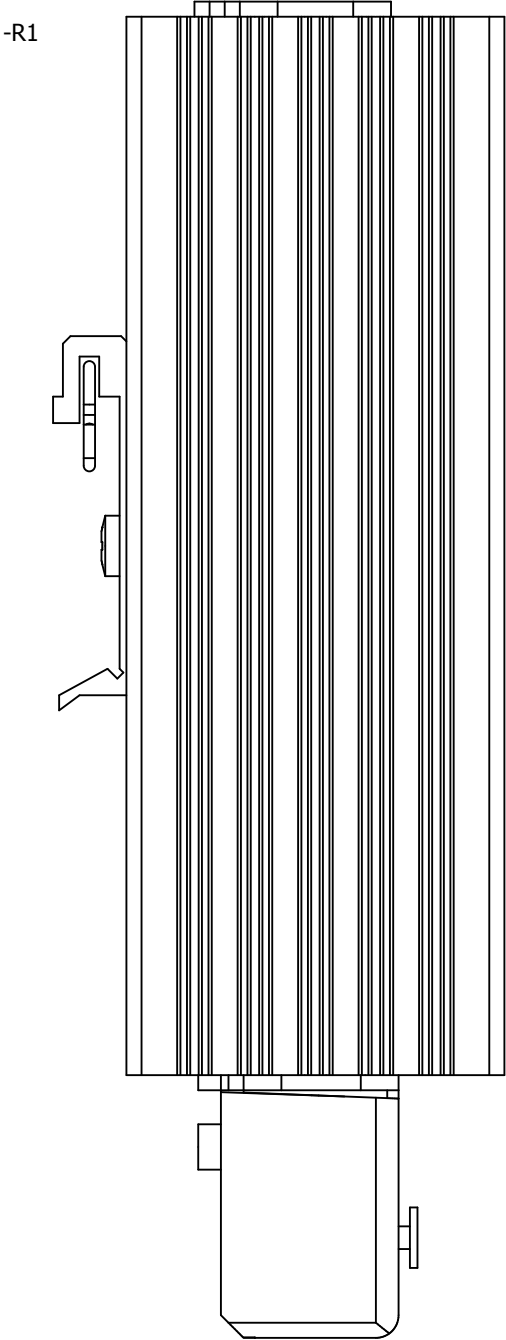

PFANNENBERG\FLH010_150.ems

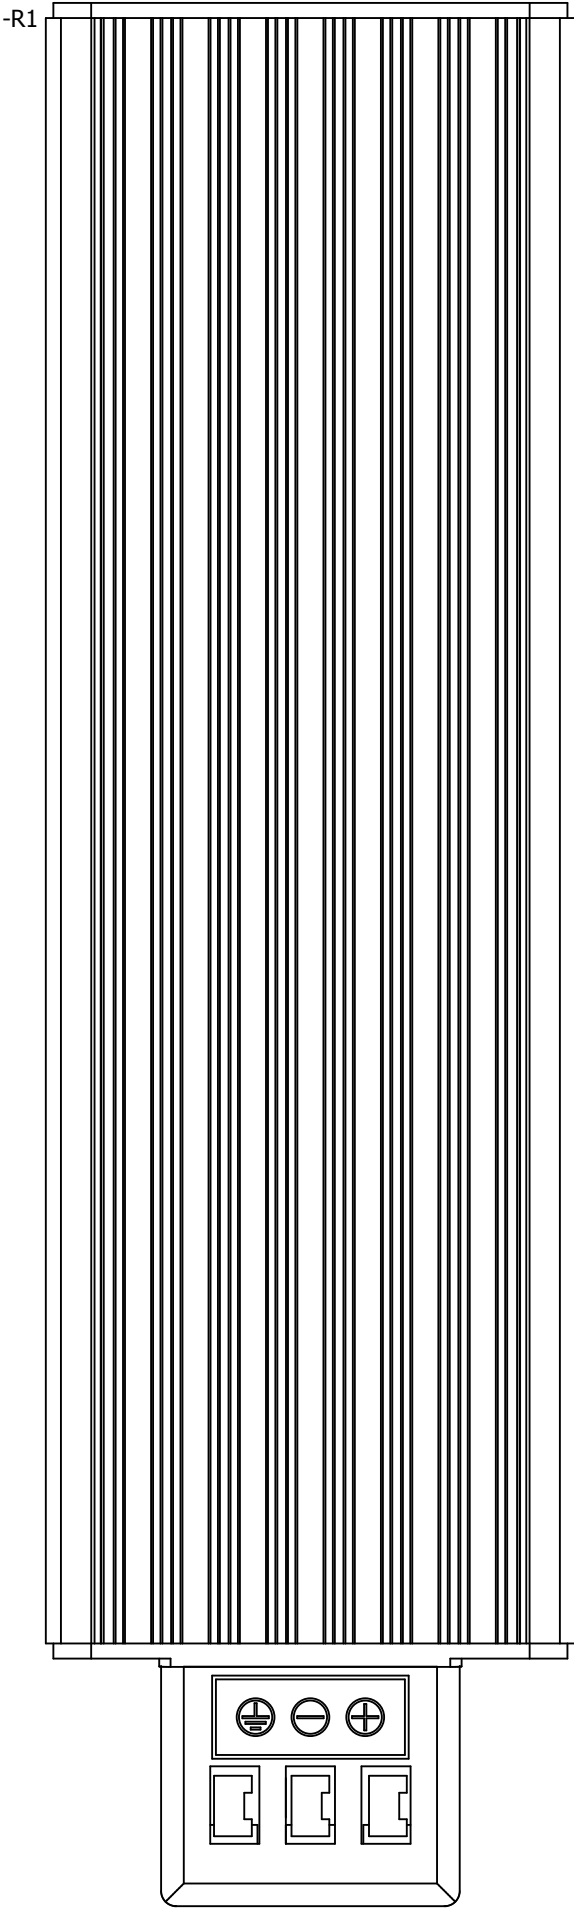

PFANNENBERG\FLH010_150.ems

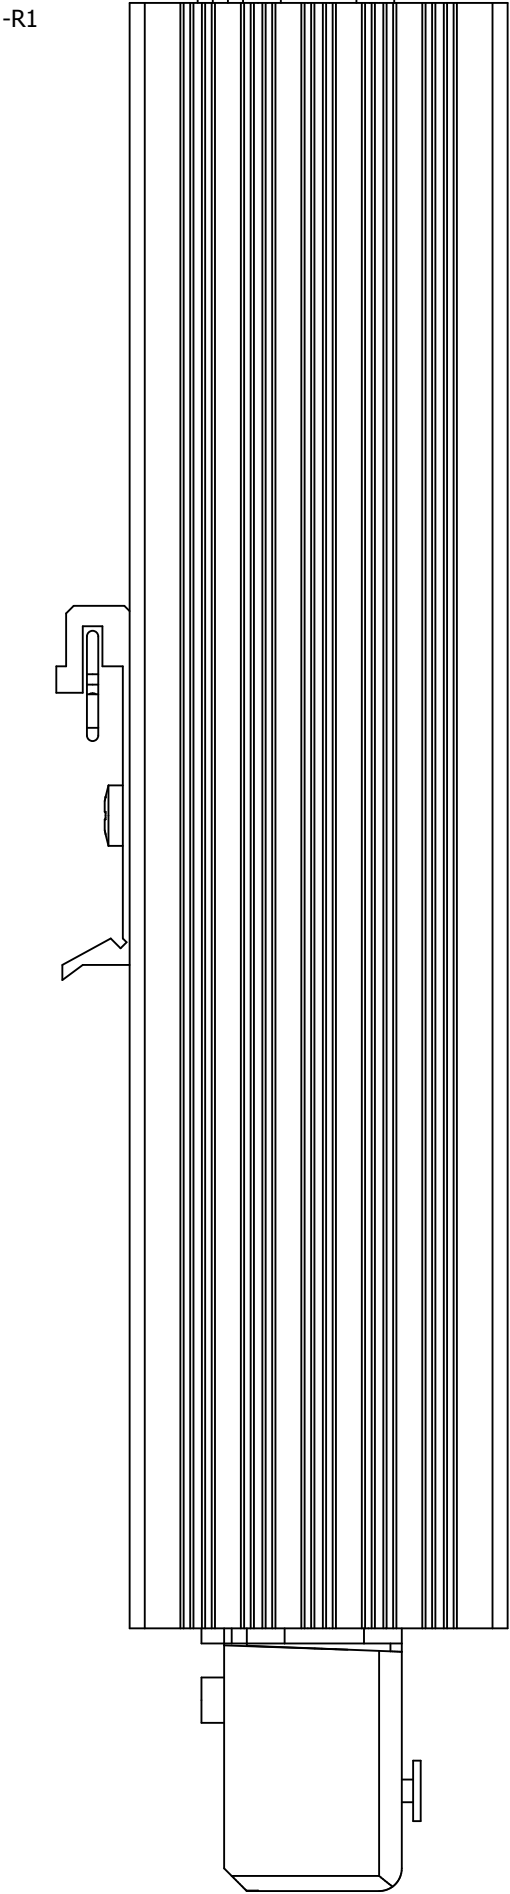

PFANNENBERG\FLH010_150.ems



PFANNENBERG\FLH010_150.ems



PFANNENBERG\FLH010_150.ems



PFANNENBERG\FLH010_150.ems





PFANNENBERG\FLH010_150.ems




PFANNENBERG\FLH010_150.ems




PFANNENBERG\FLH010_150.ems

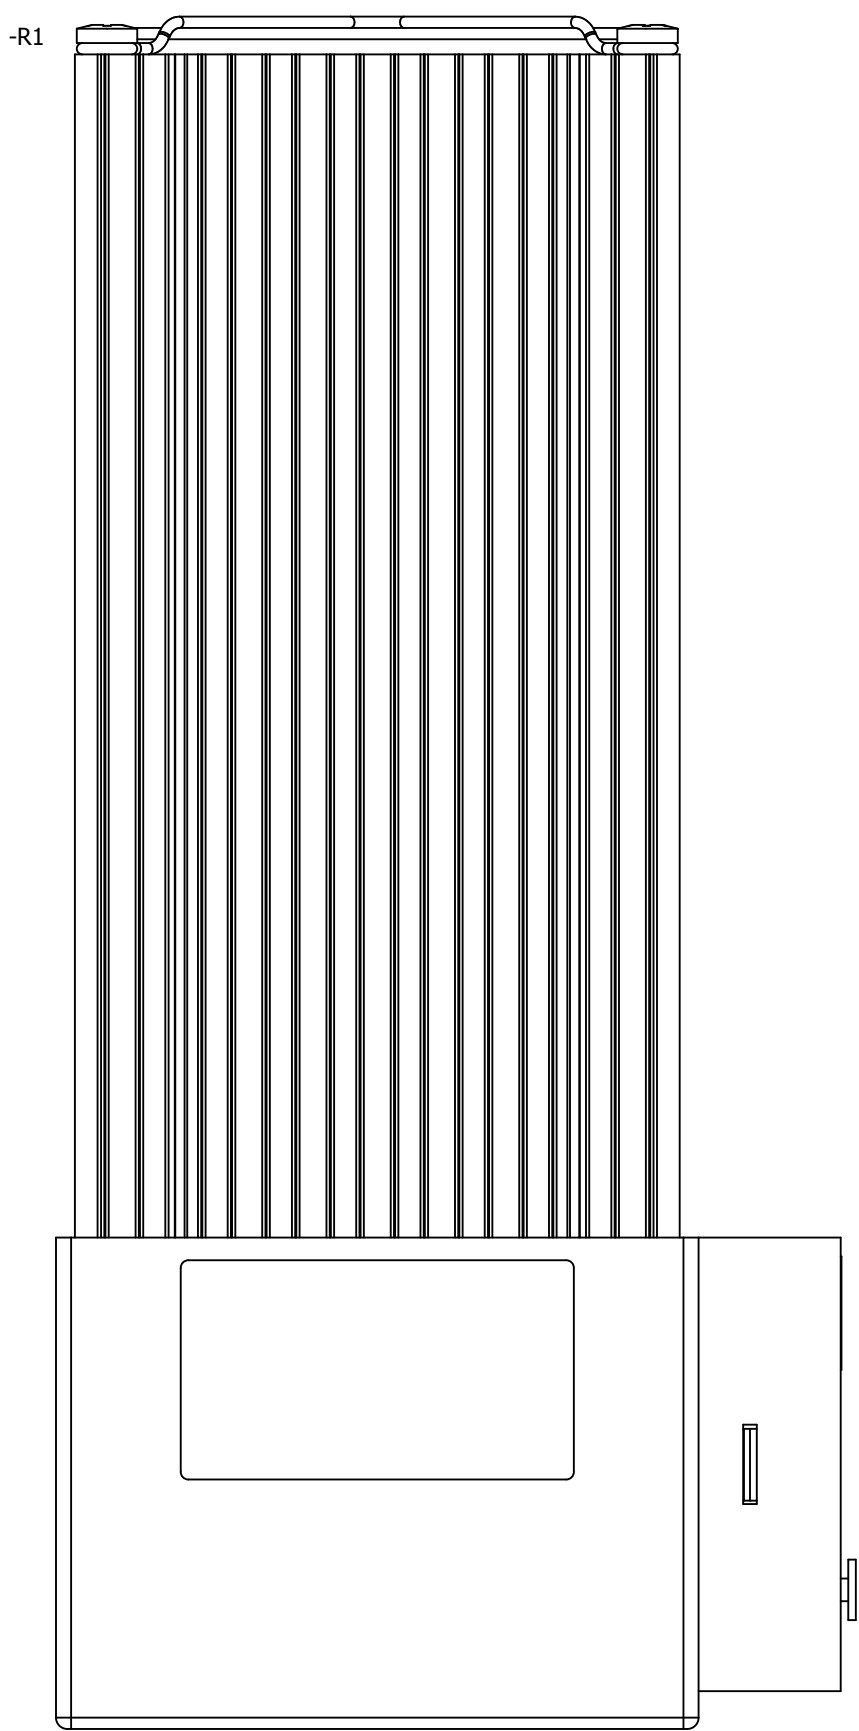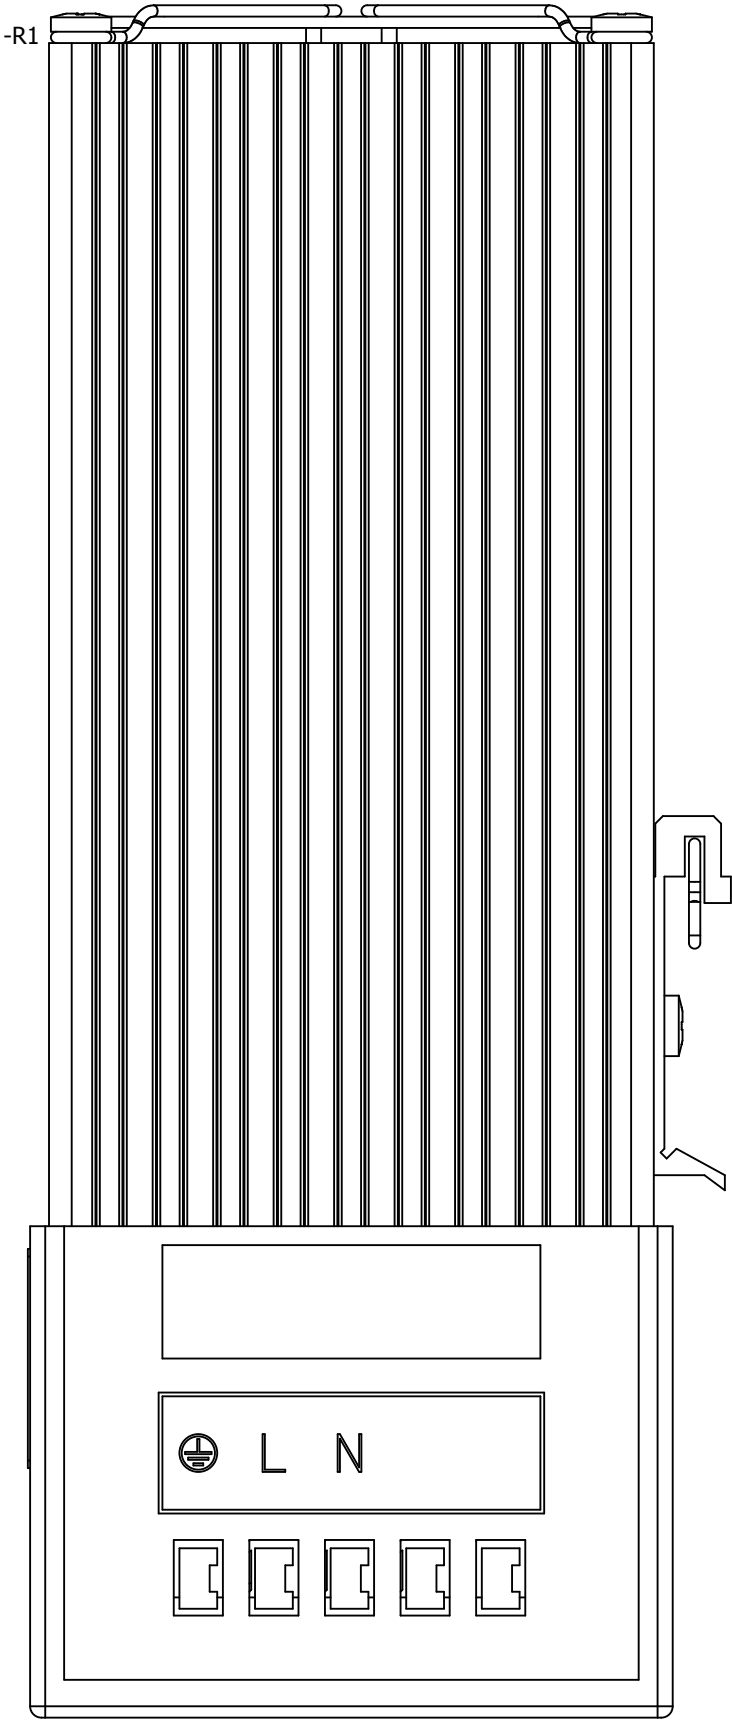


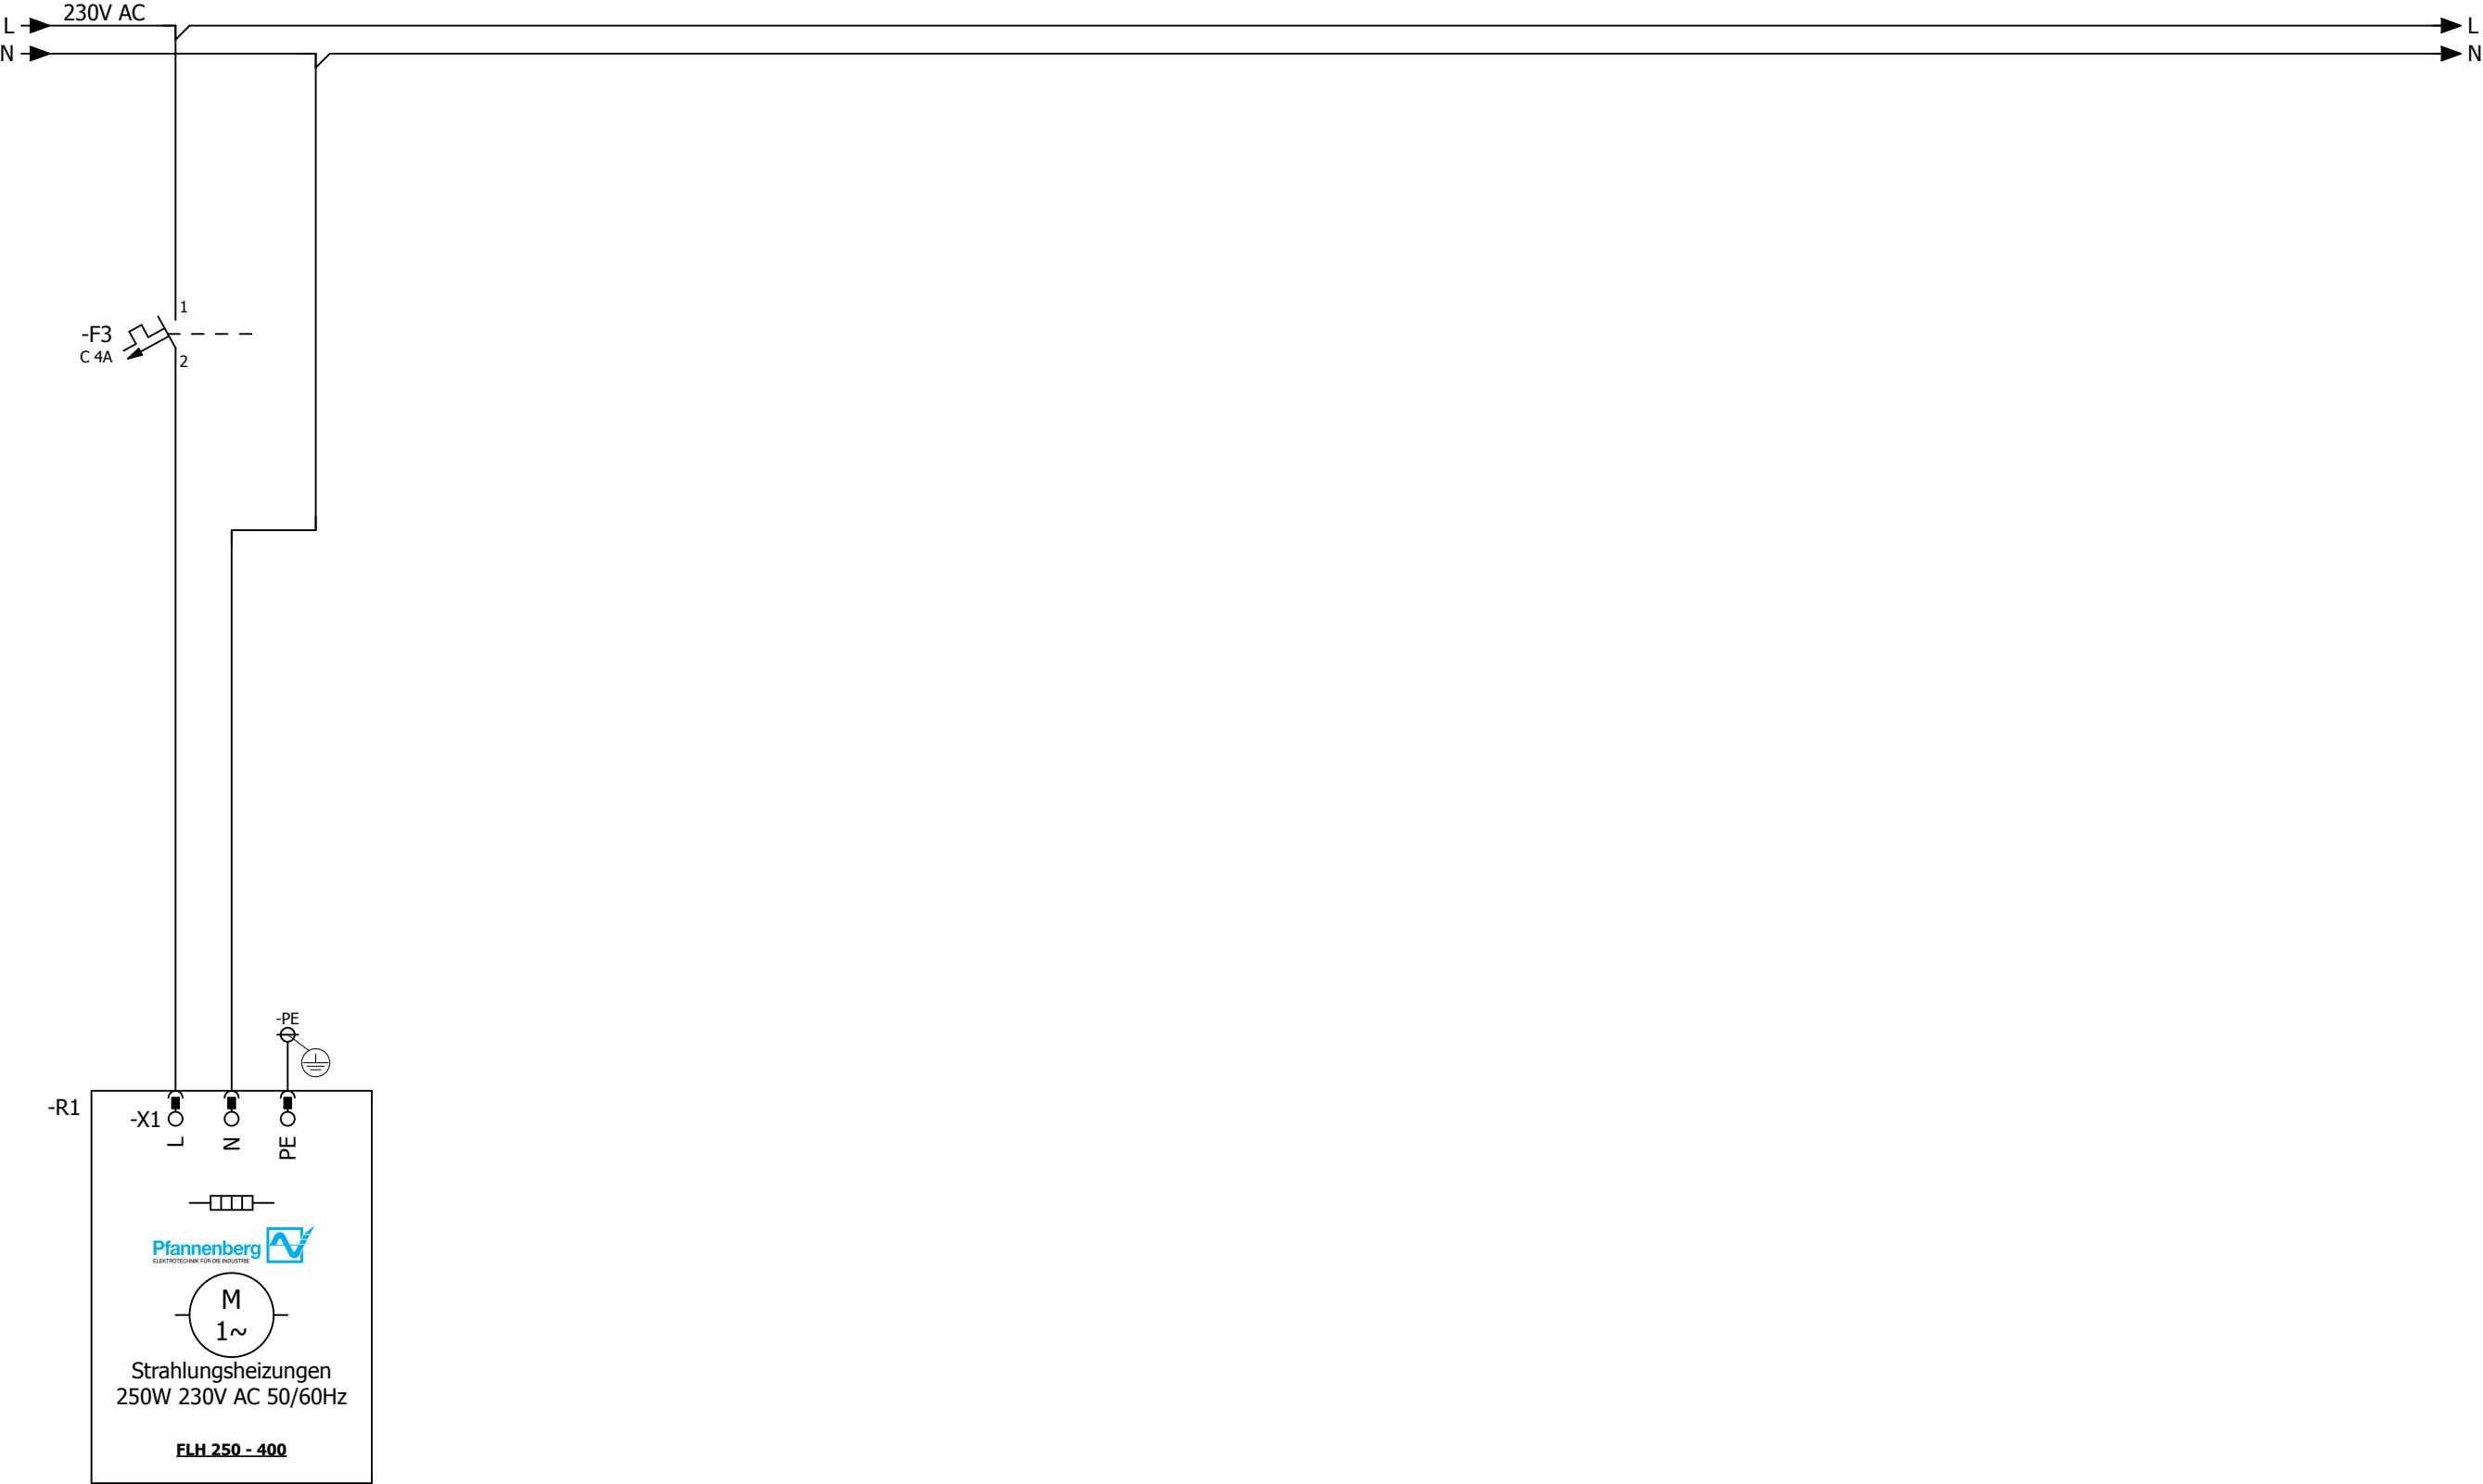


PFANNENBERG\FLH250_450.ems

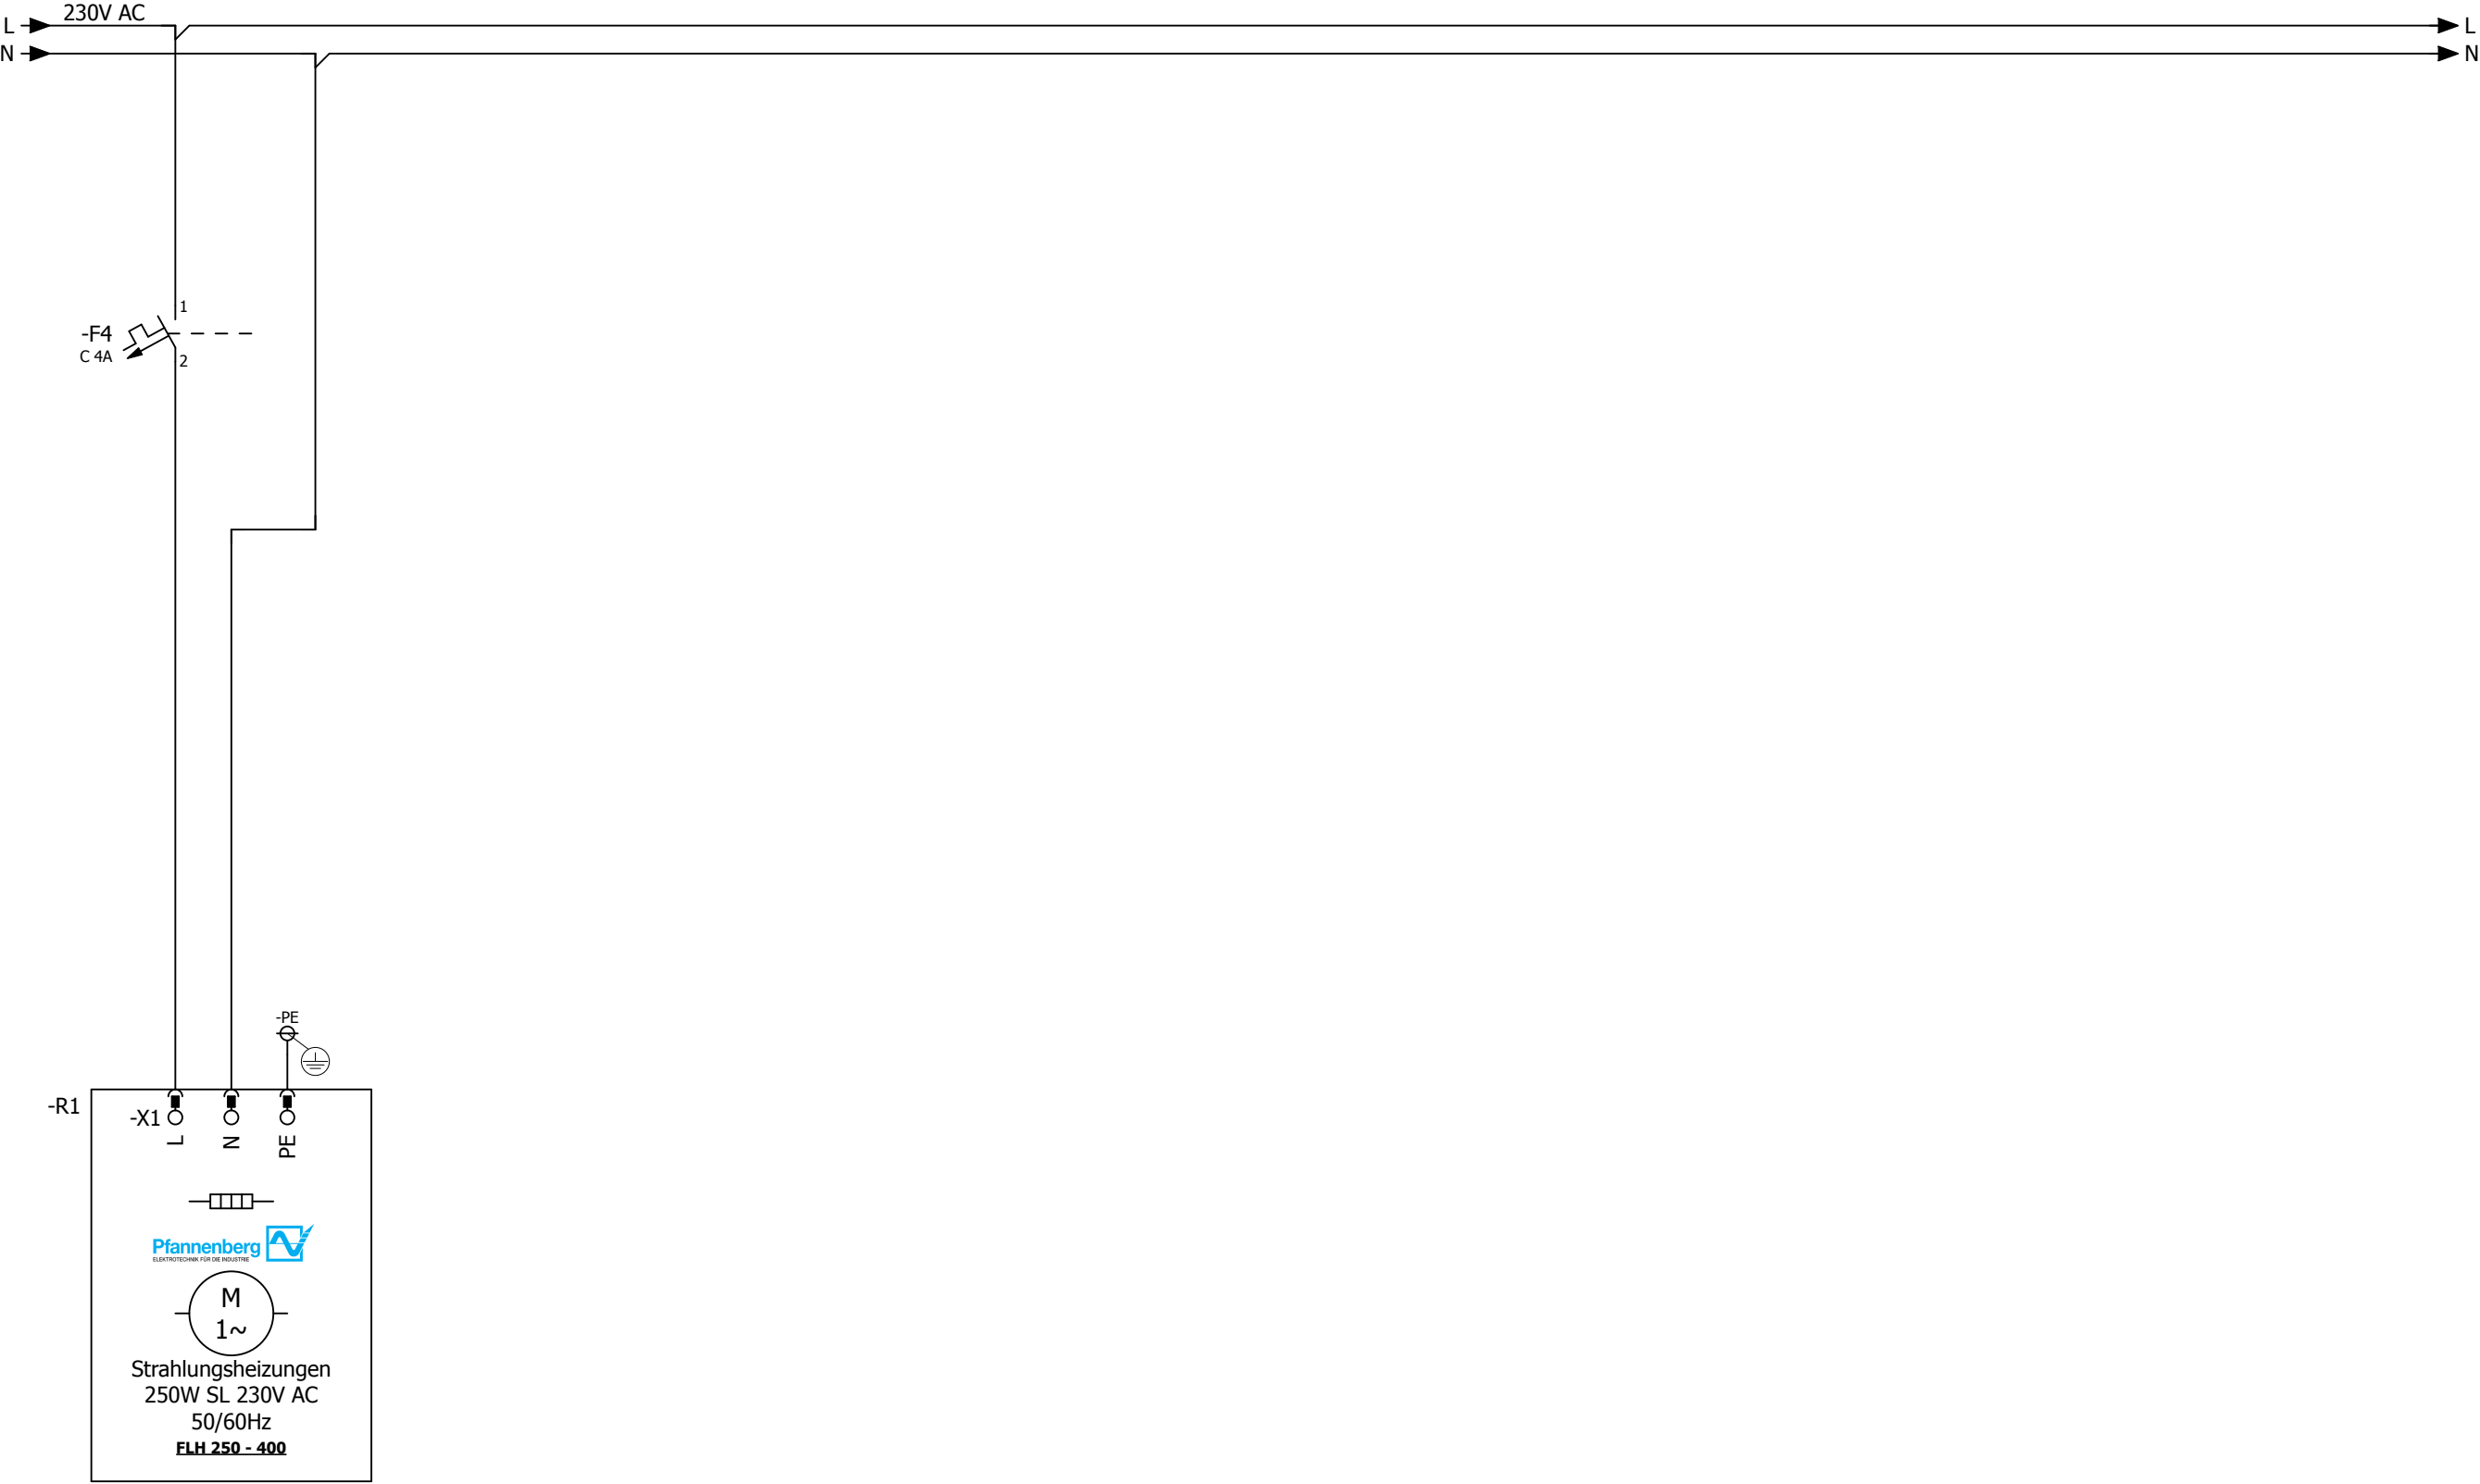


PFANNENBERG\FLH250_450.ems

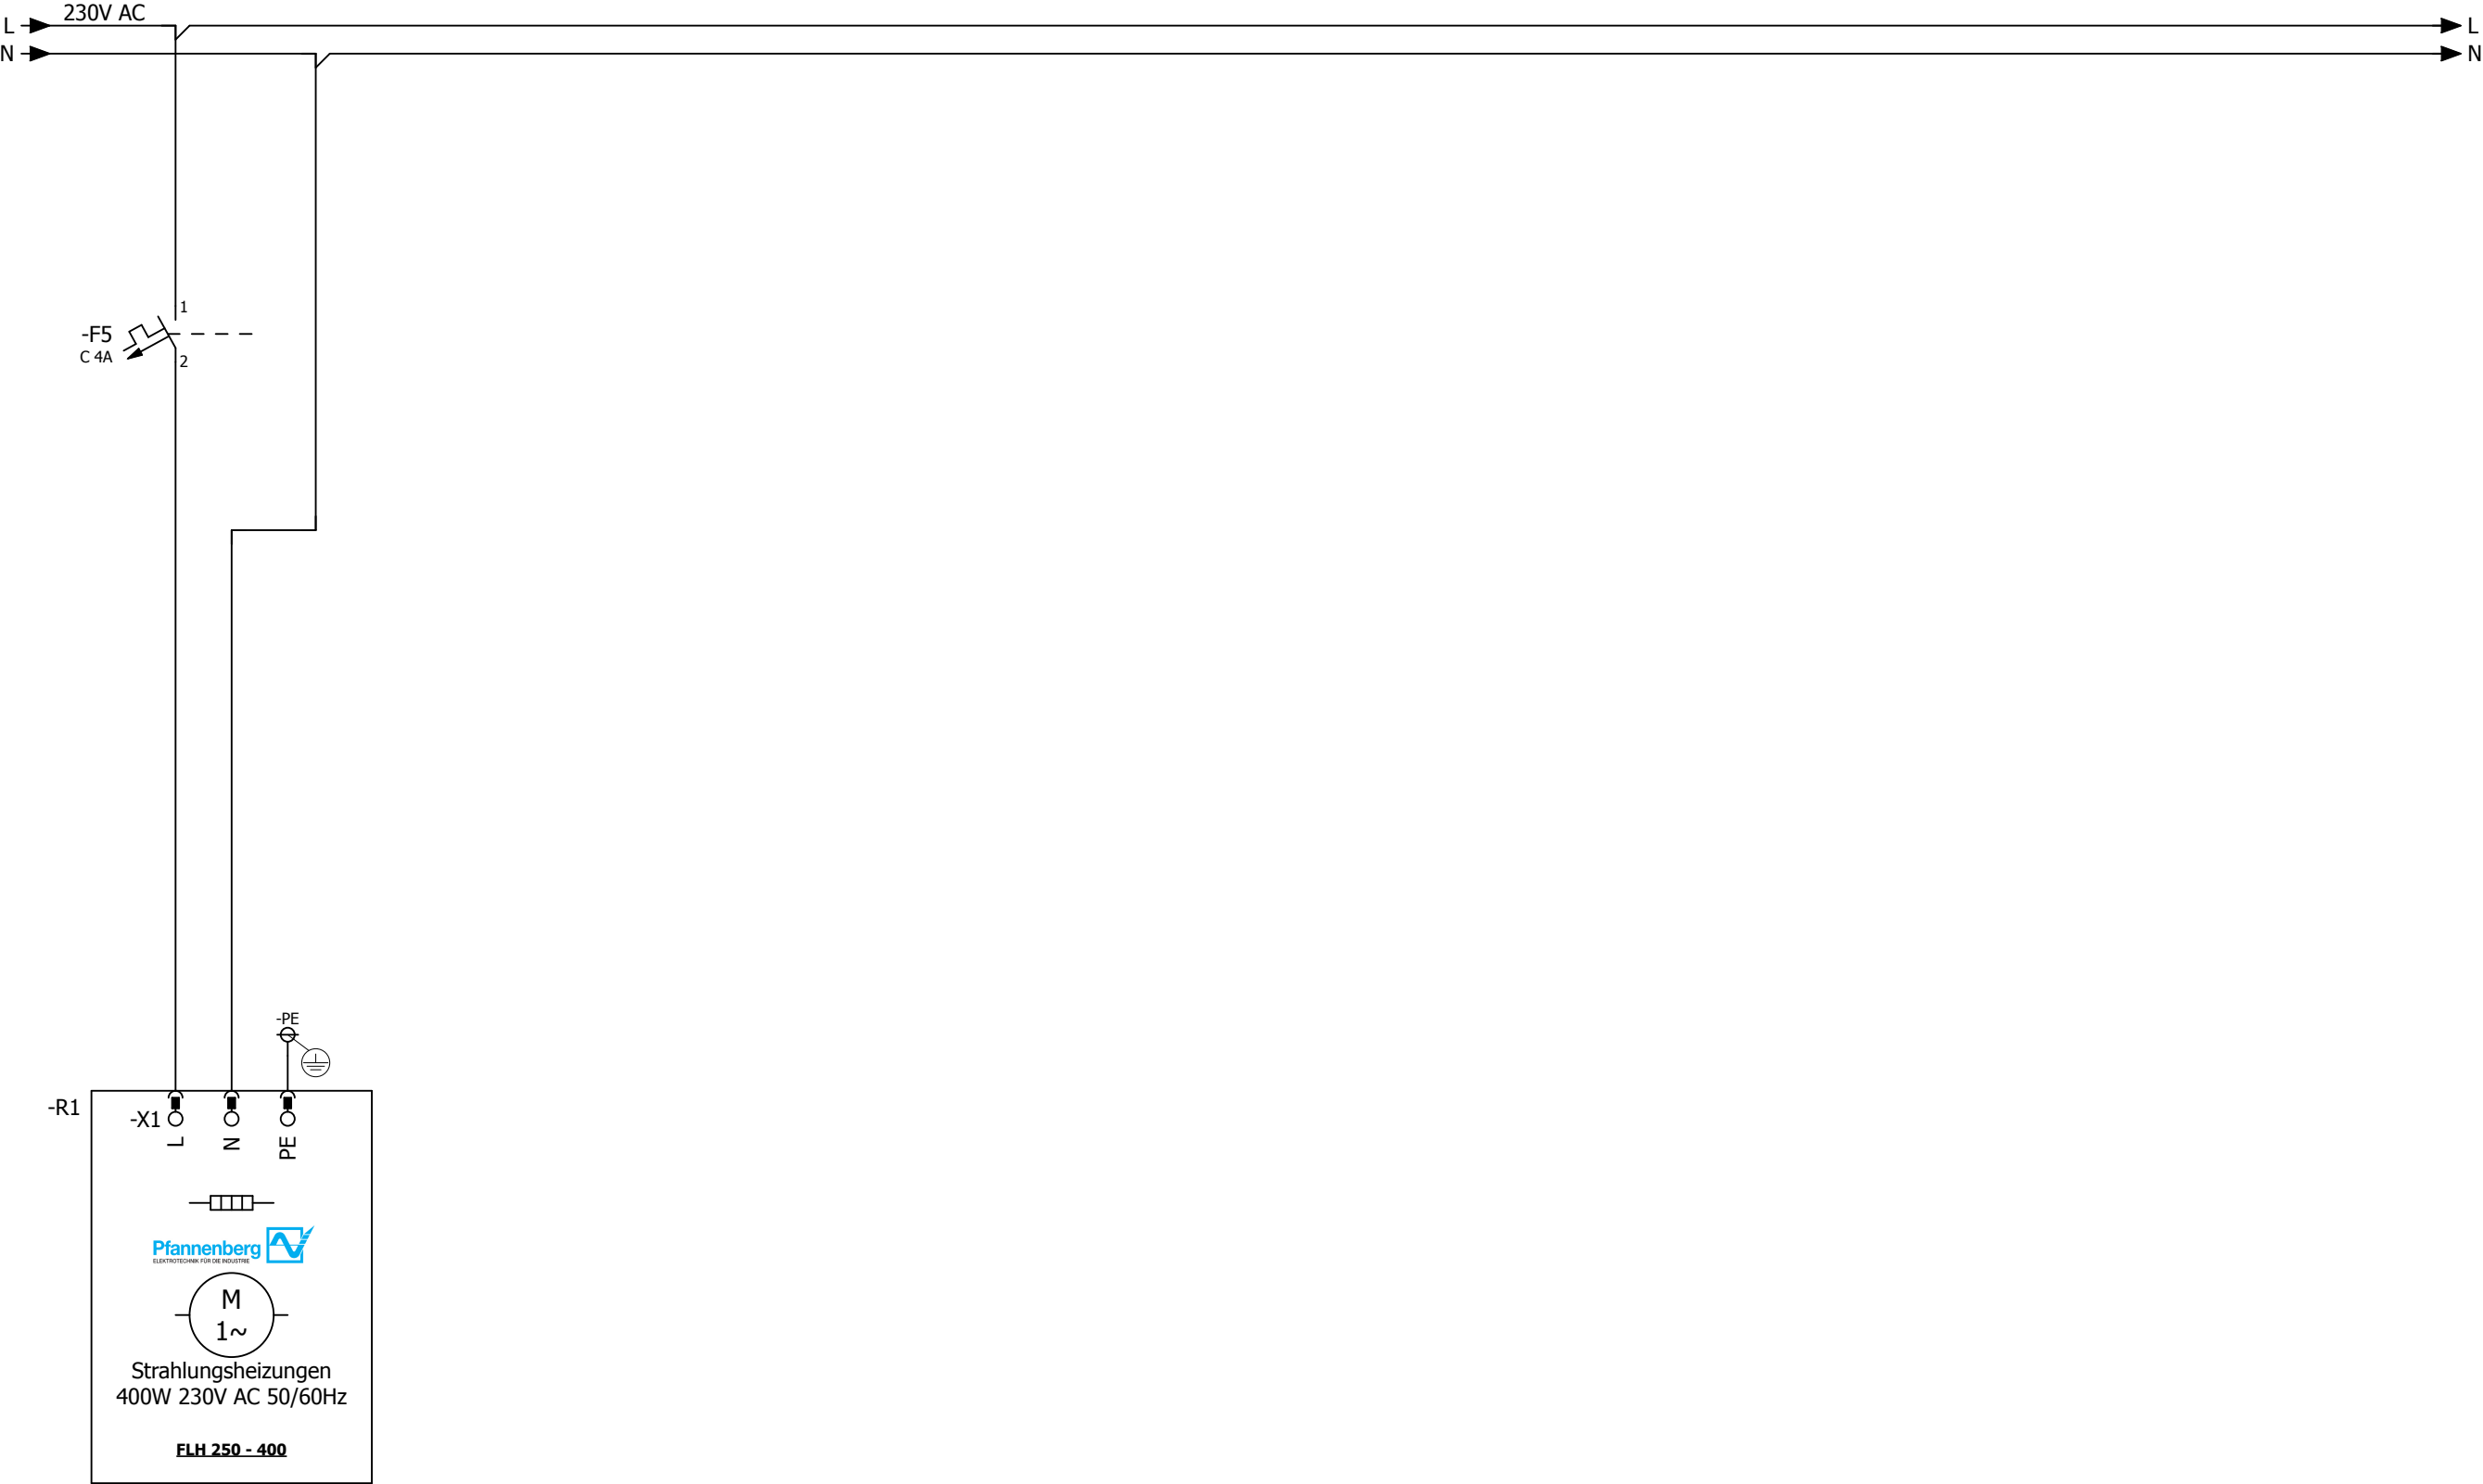


PFANNENBERG\FLH250_450.ems

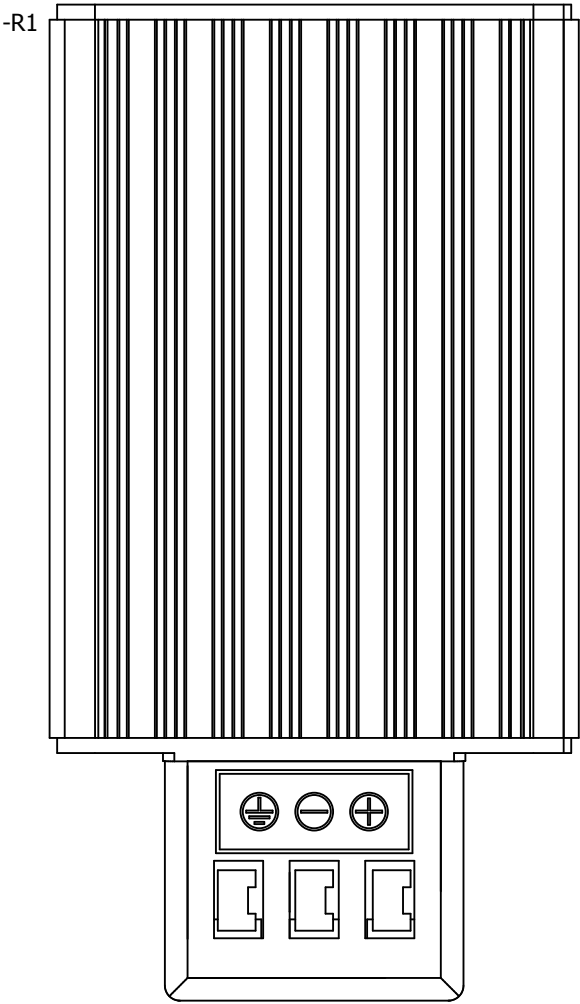


PFANNENBERG\FLH020_50.ems

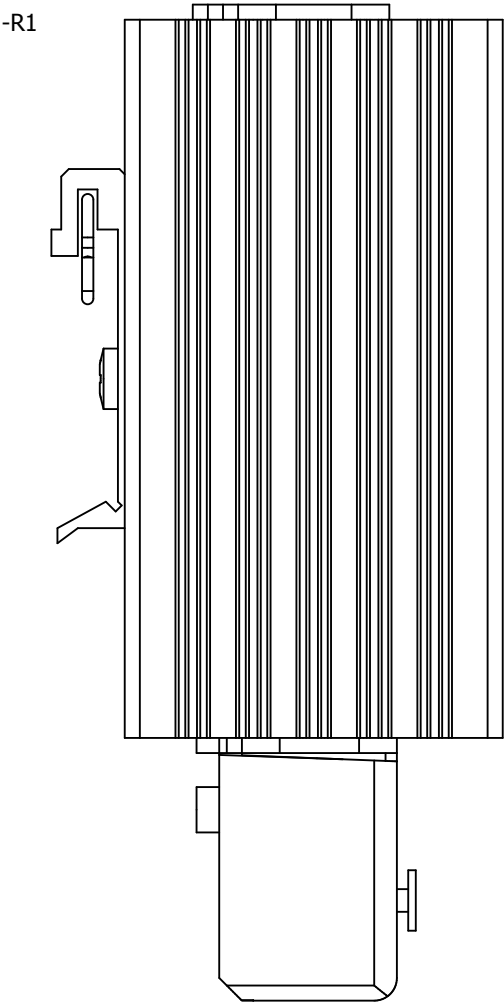


PFANNENBERG\FLH020_50.ems

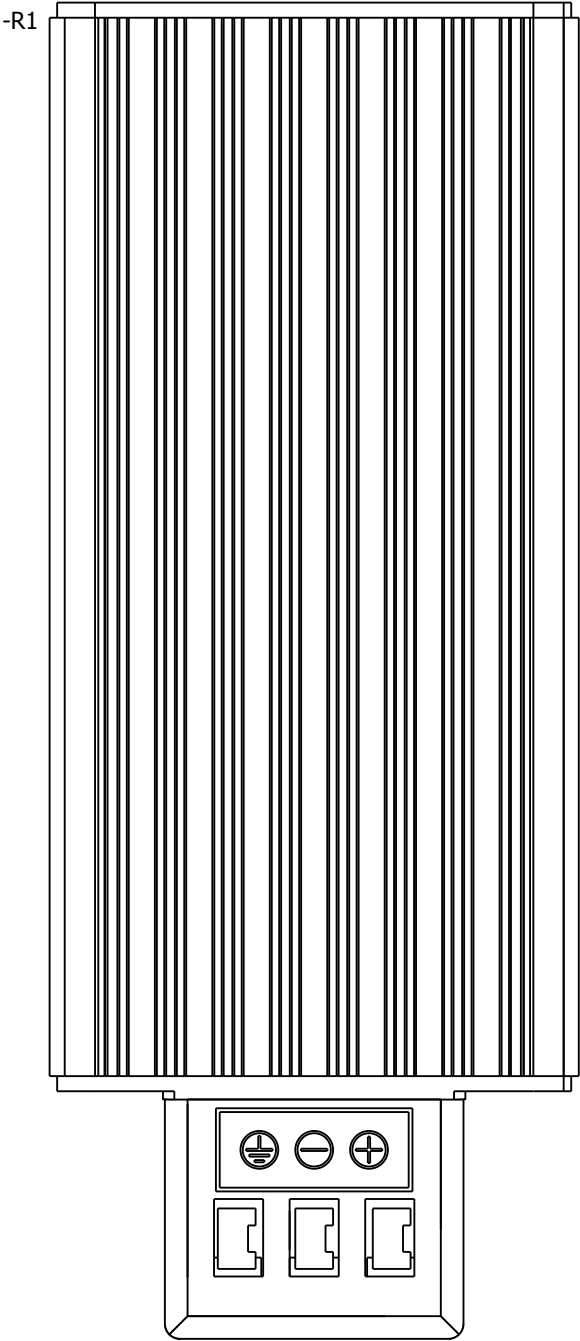


PFANNENBERG\FLH020_50.ems

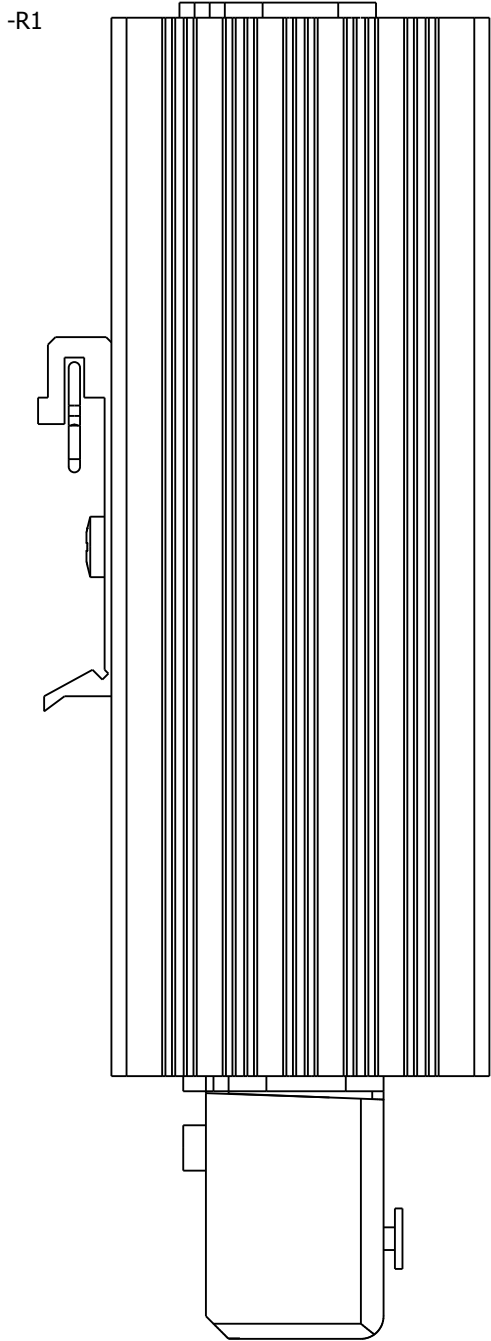

PFANNENBERG\FLH020_50.ems

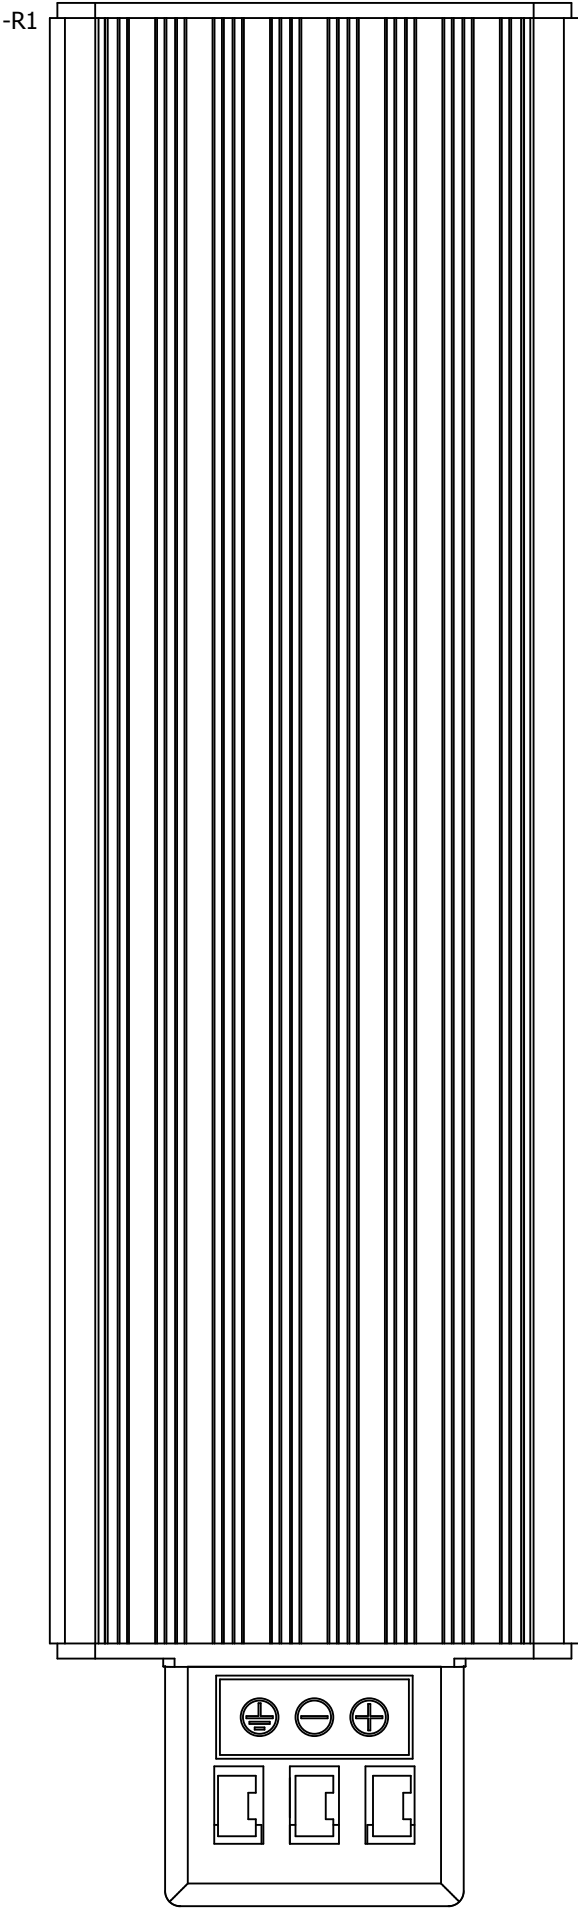

PFANNENBERG\FLH020_50.ems

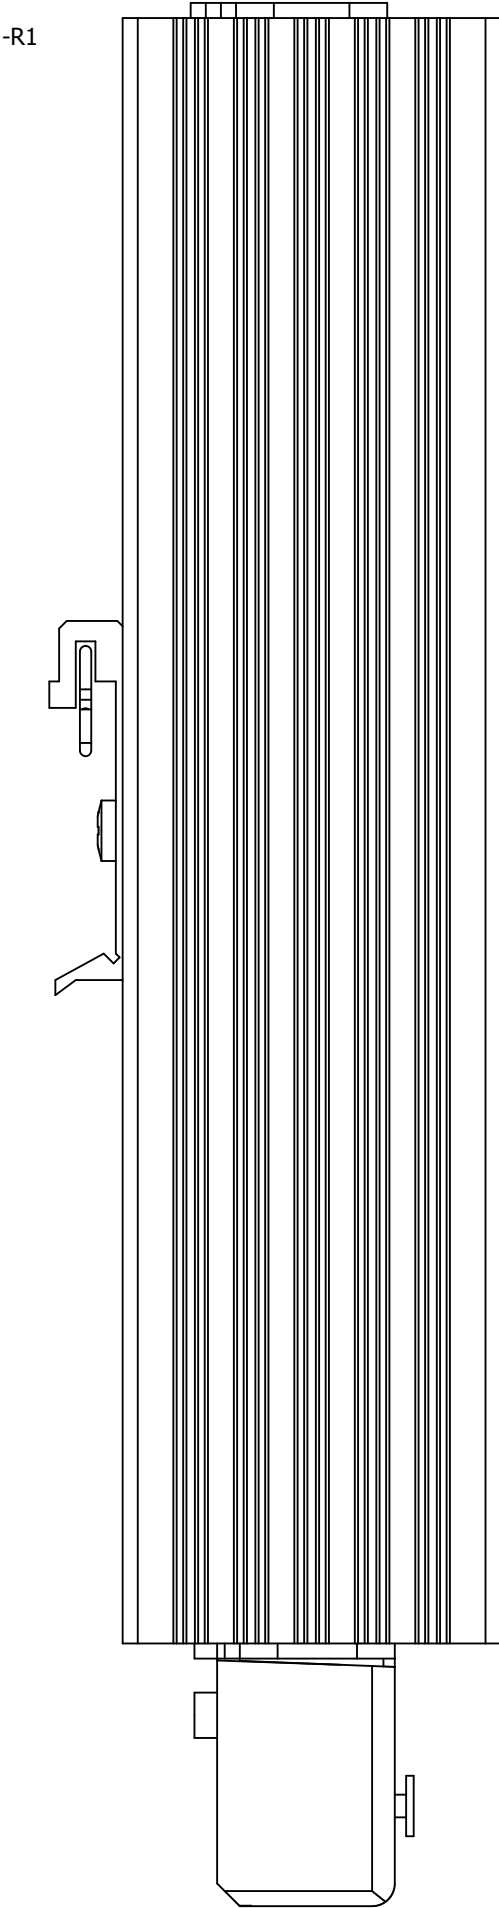

PFANNENBERG\FLH020_50.ems




PFANNENBERG\FLH020_50.ems




PFANNENBERG\FLH020_50.ems



PFANNENBERG\FLH020_50.ems

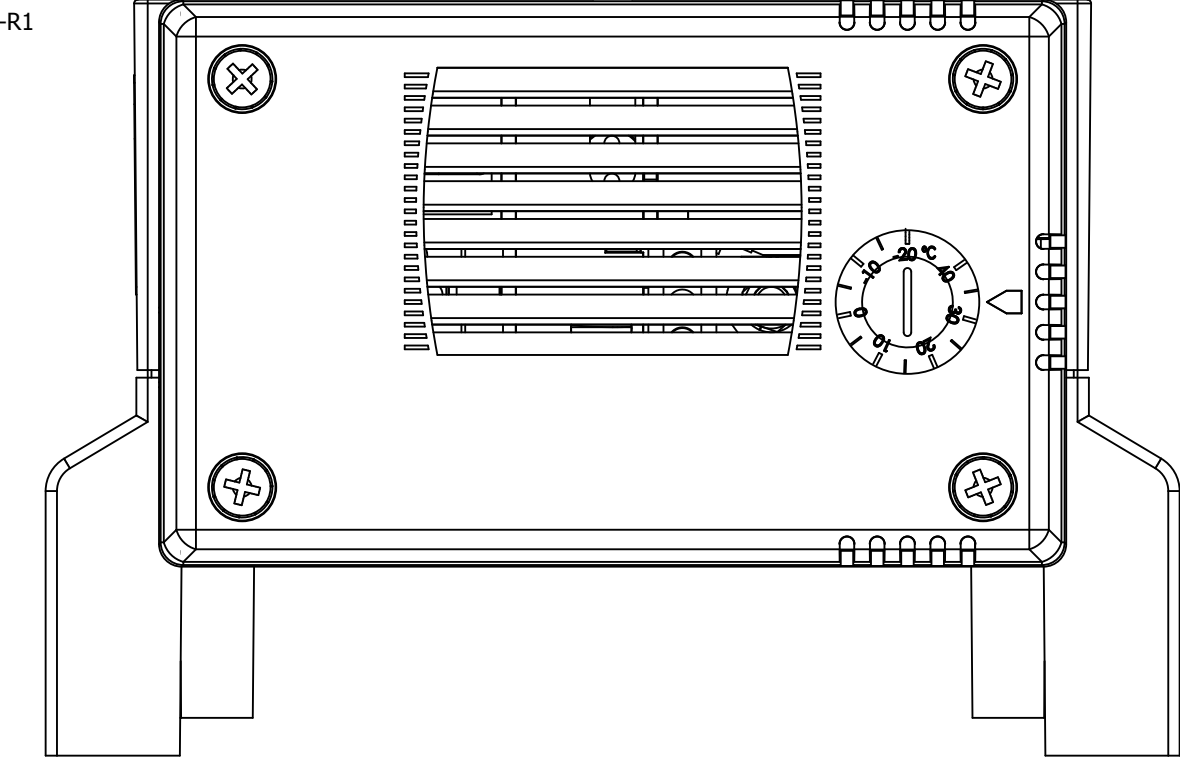


PFANNENBERG\FLH\FLH_T.ems

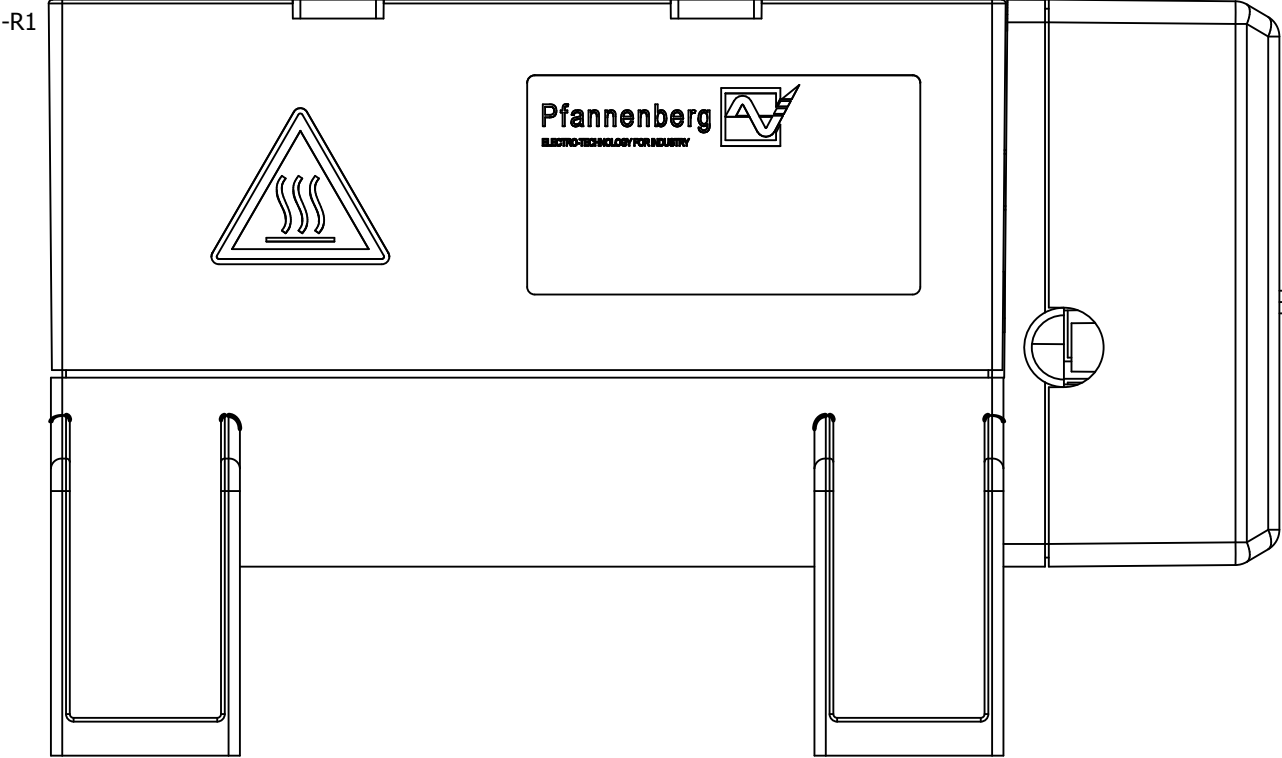


PFANNENBERG\FLH\FLH_T.ems




PFANNENBERG\FLH\FLH_T.ems

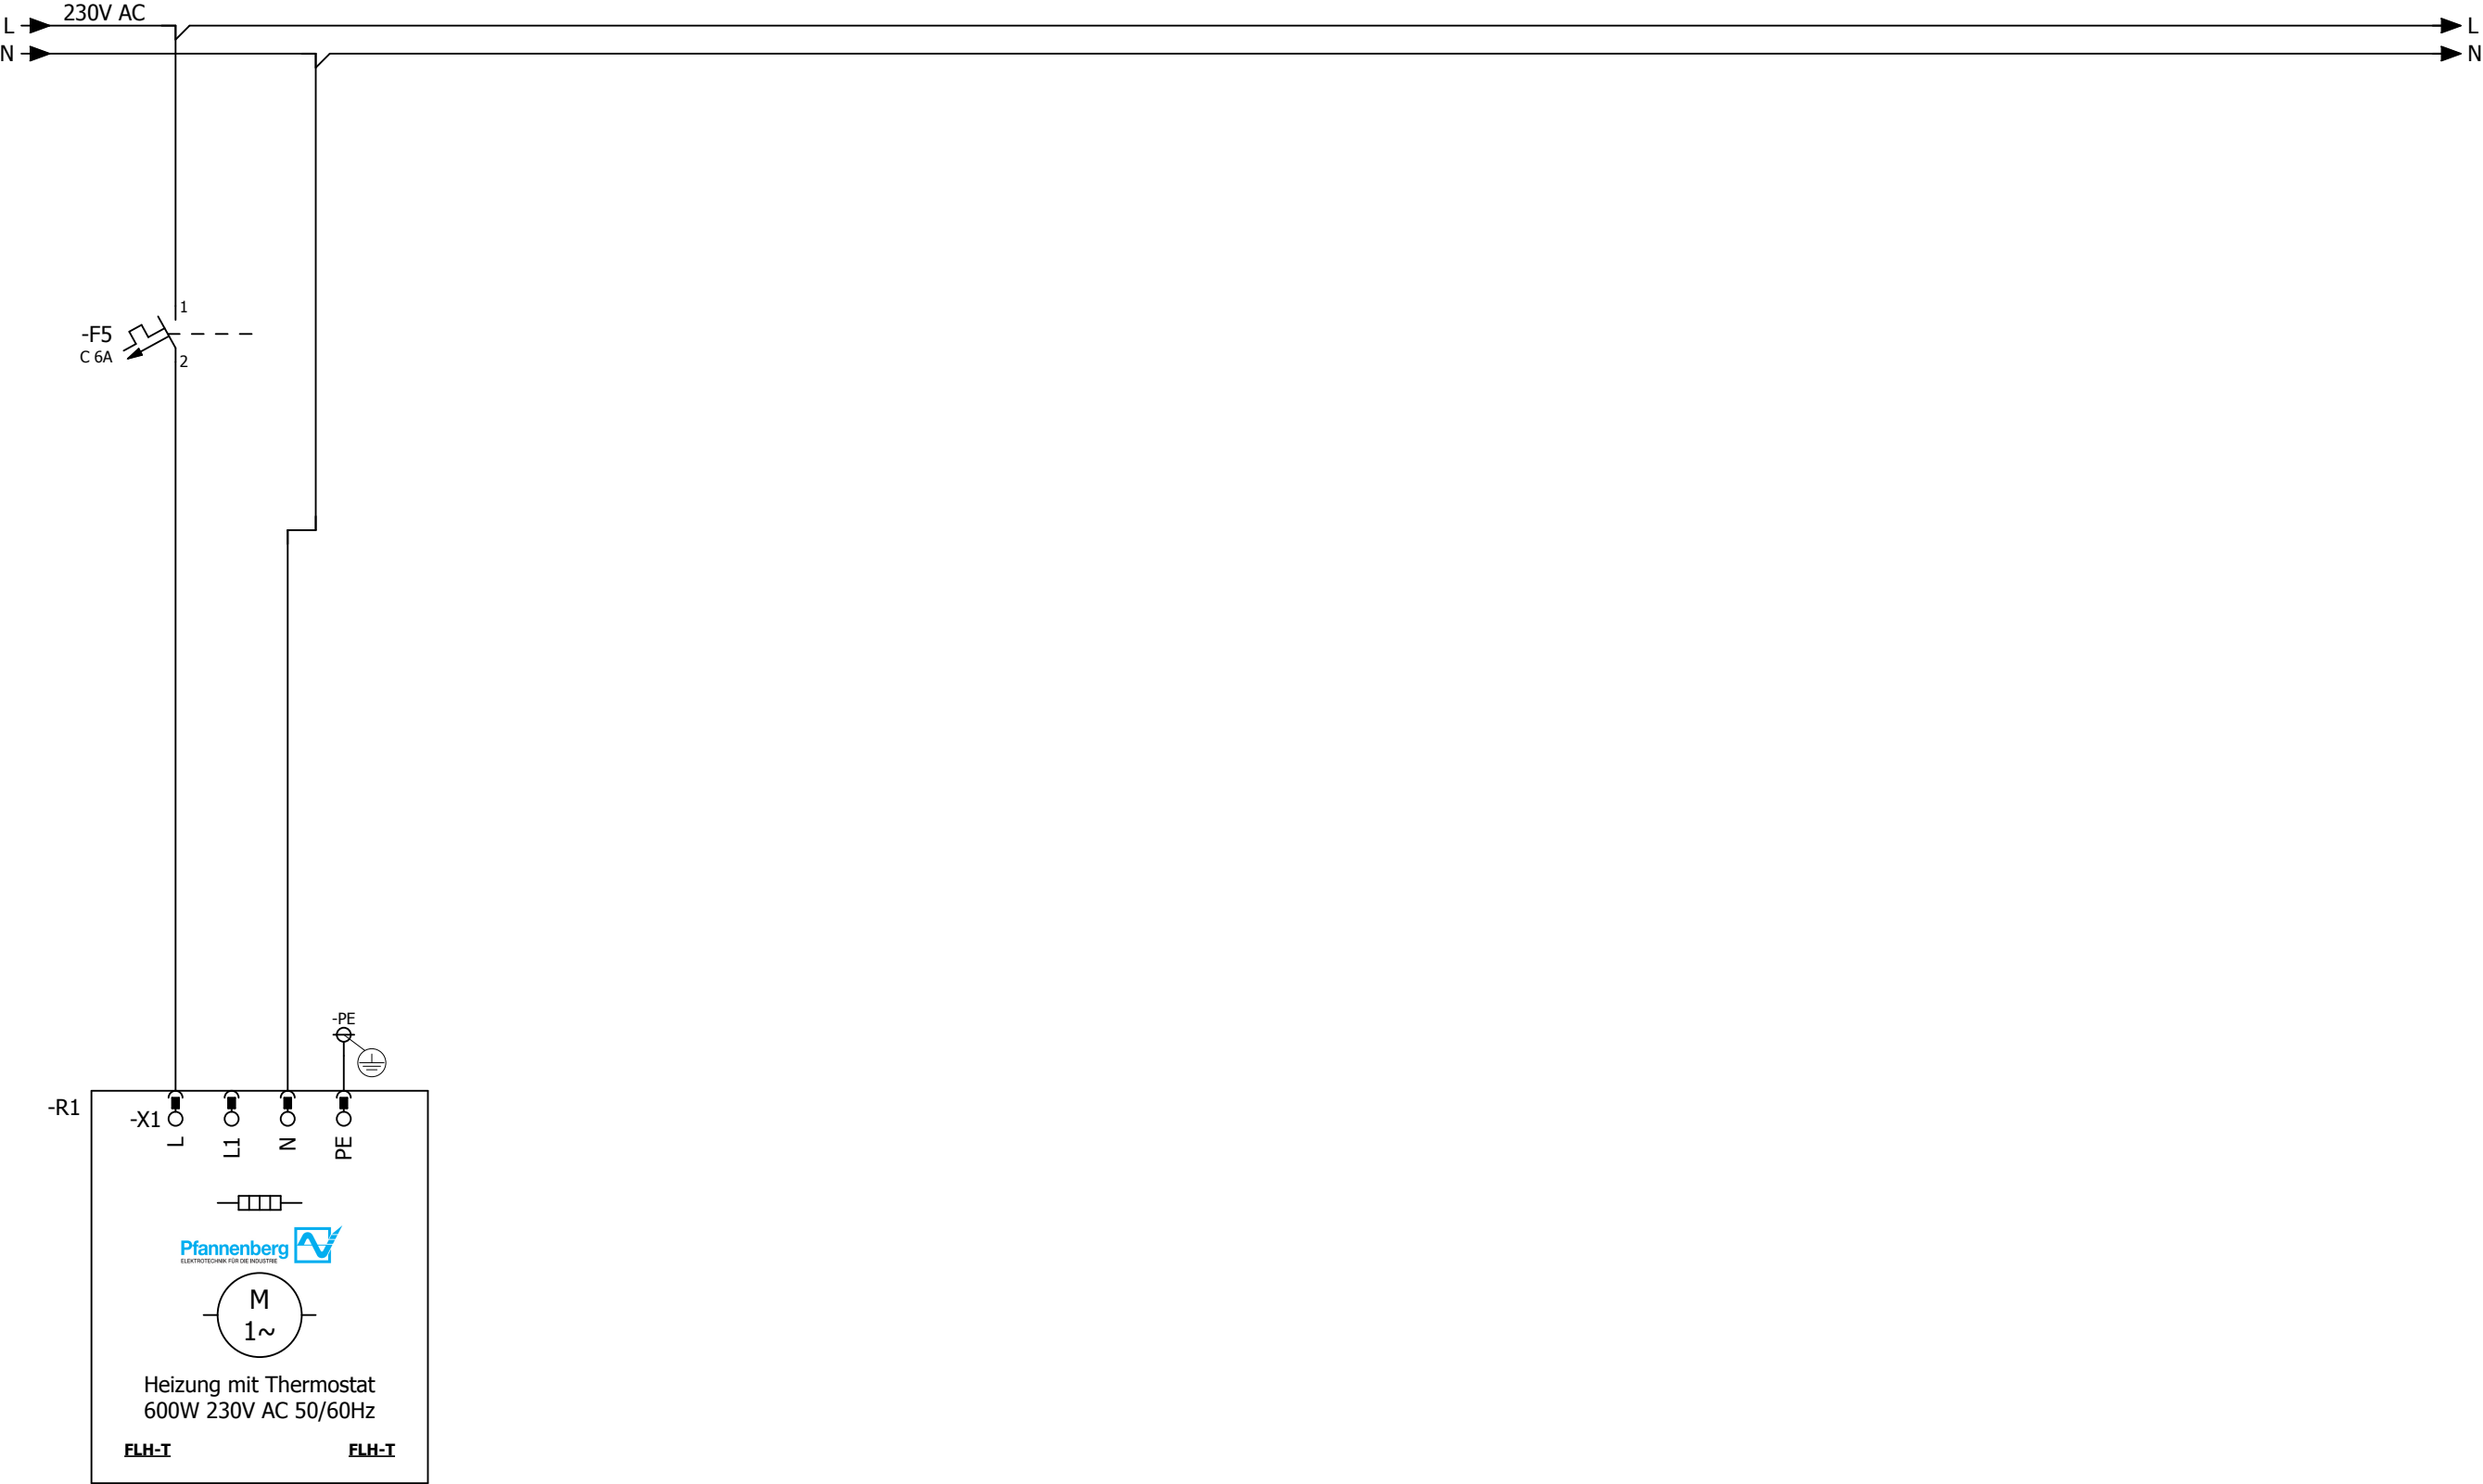

PFANNENBERG\FLH\FLH_T.ems

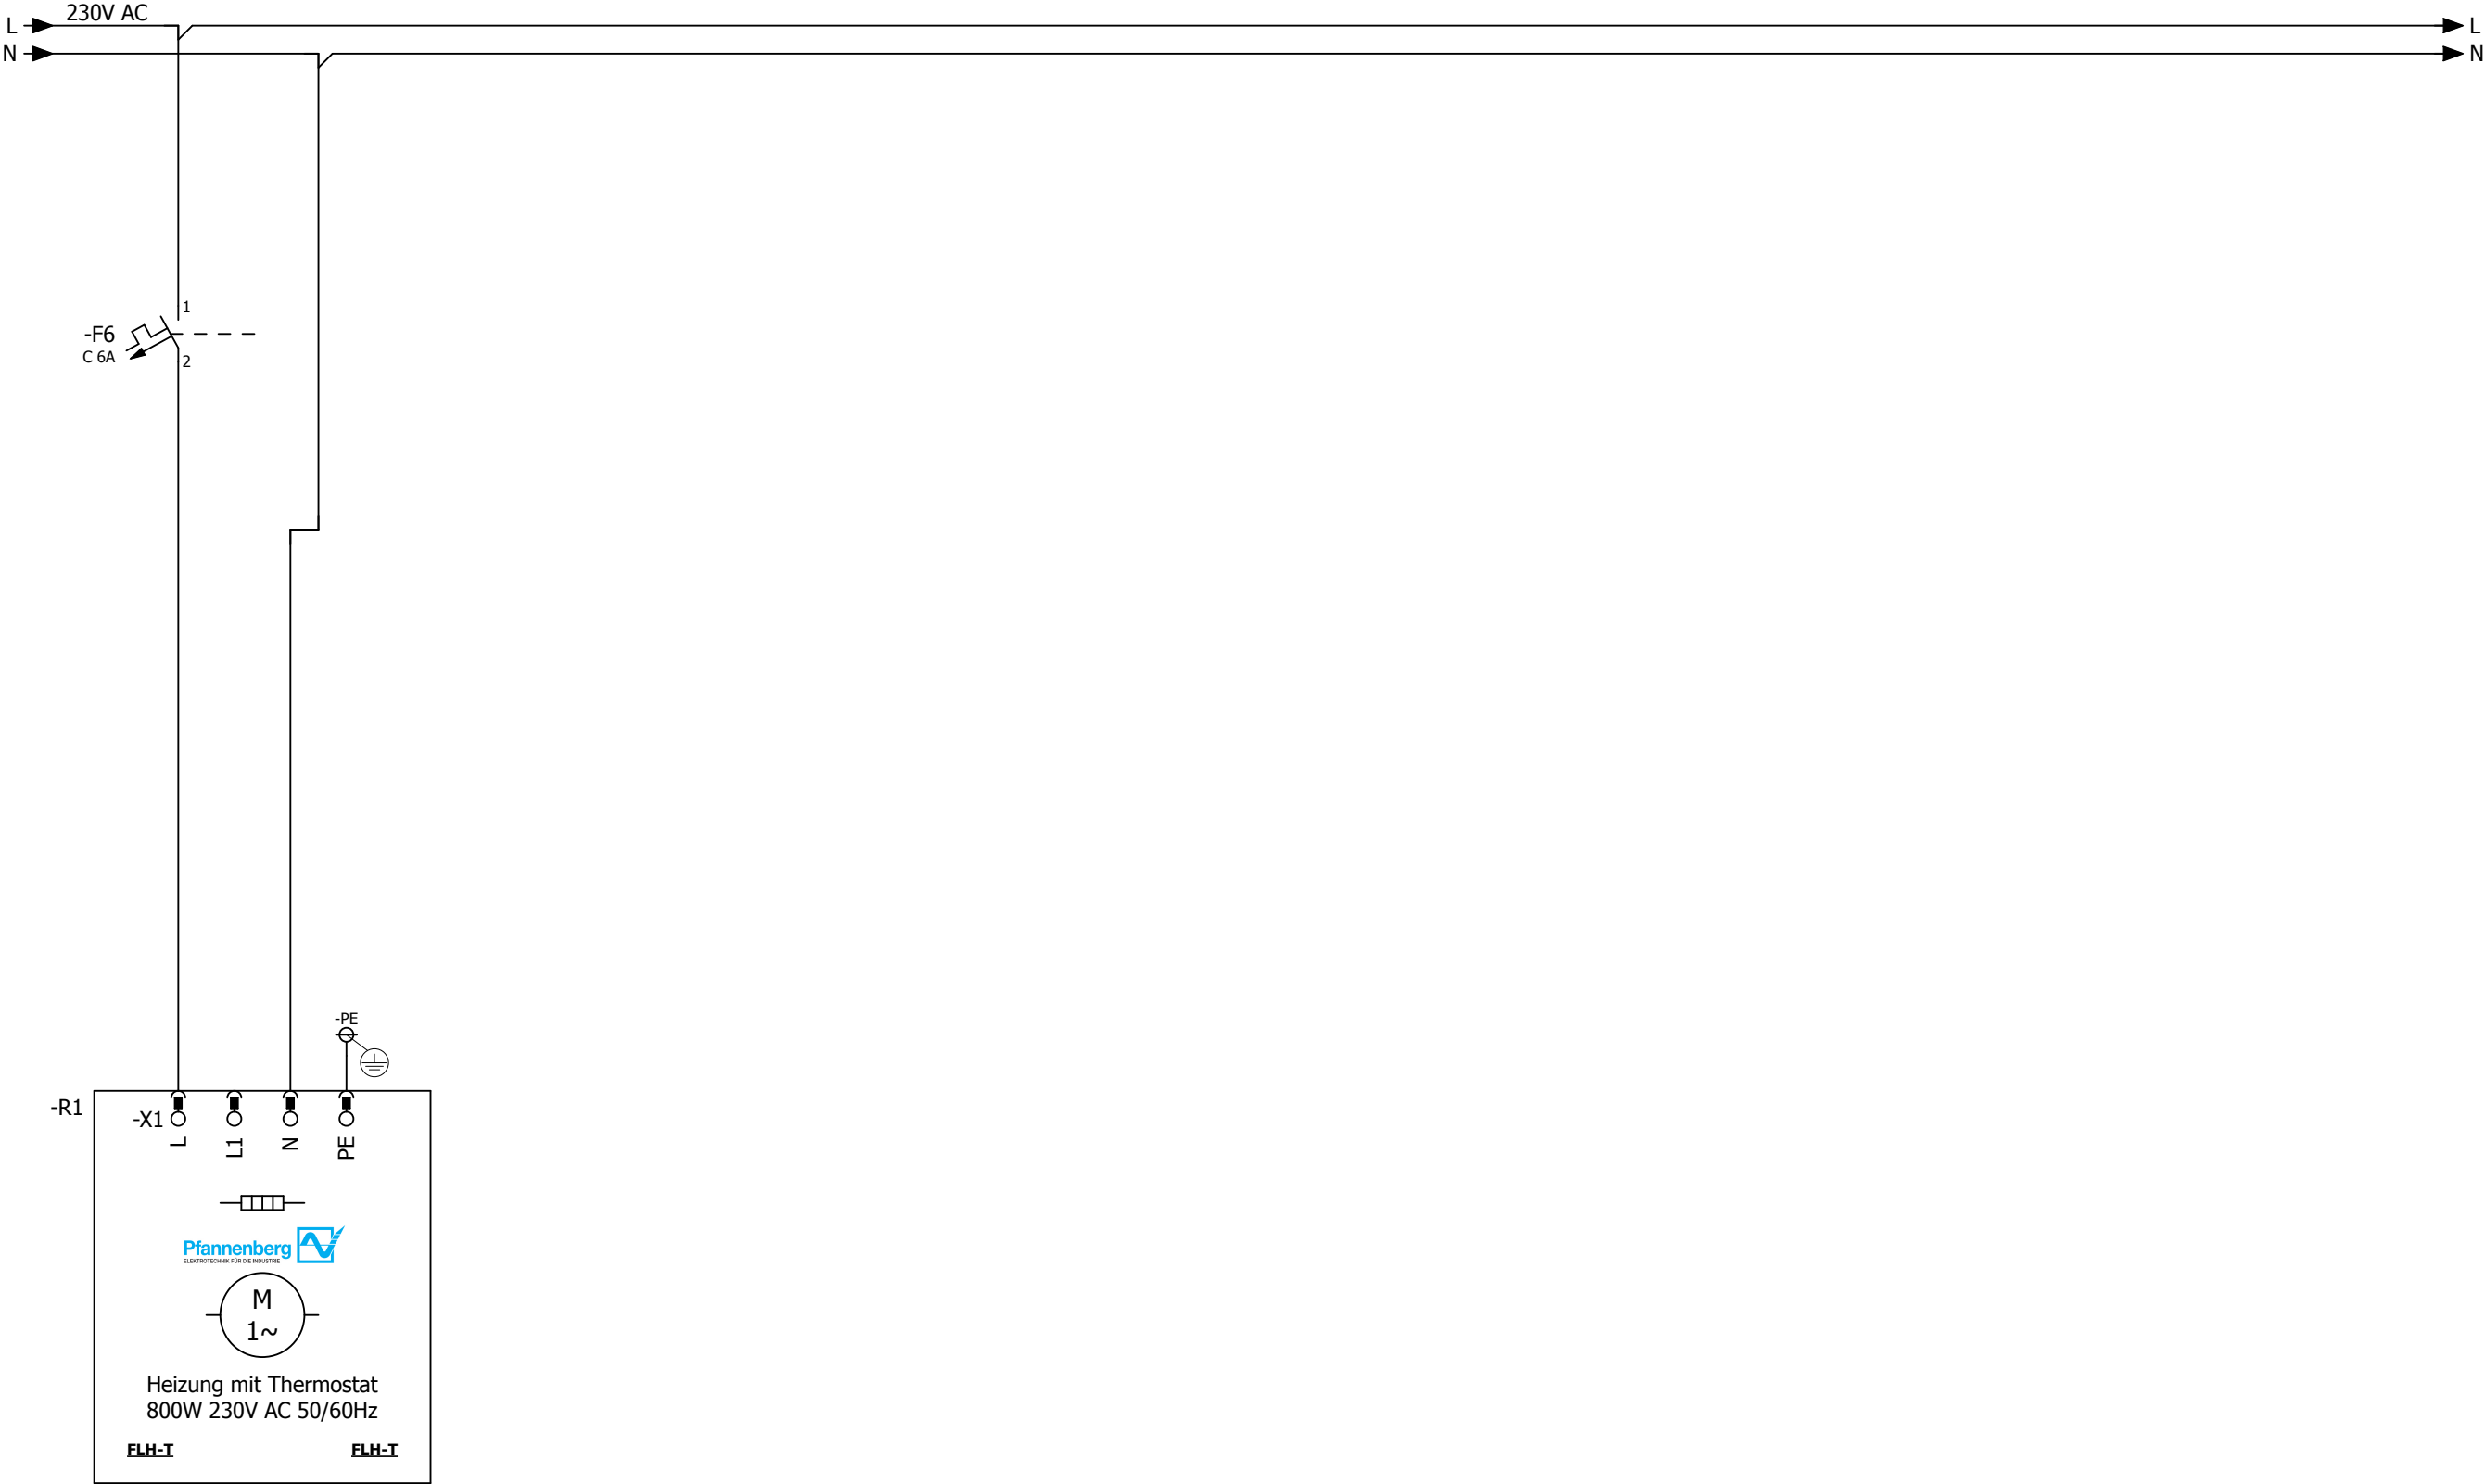

PFANNENBERG\FLH\FLH_T.ems

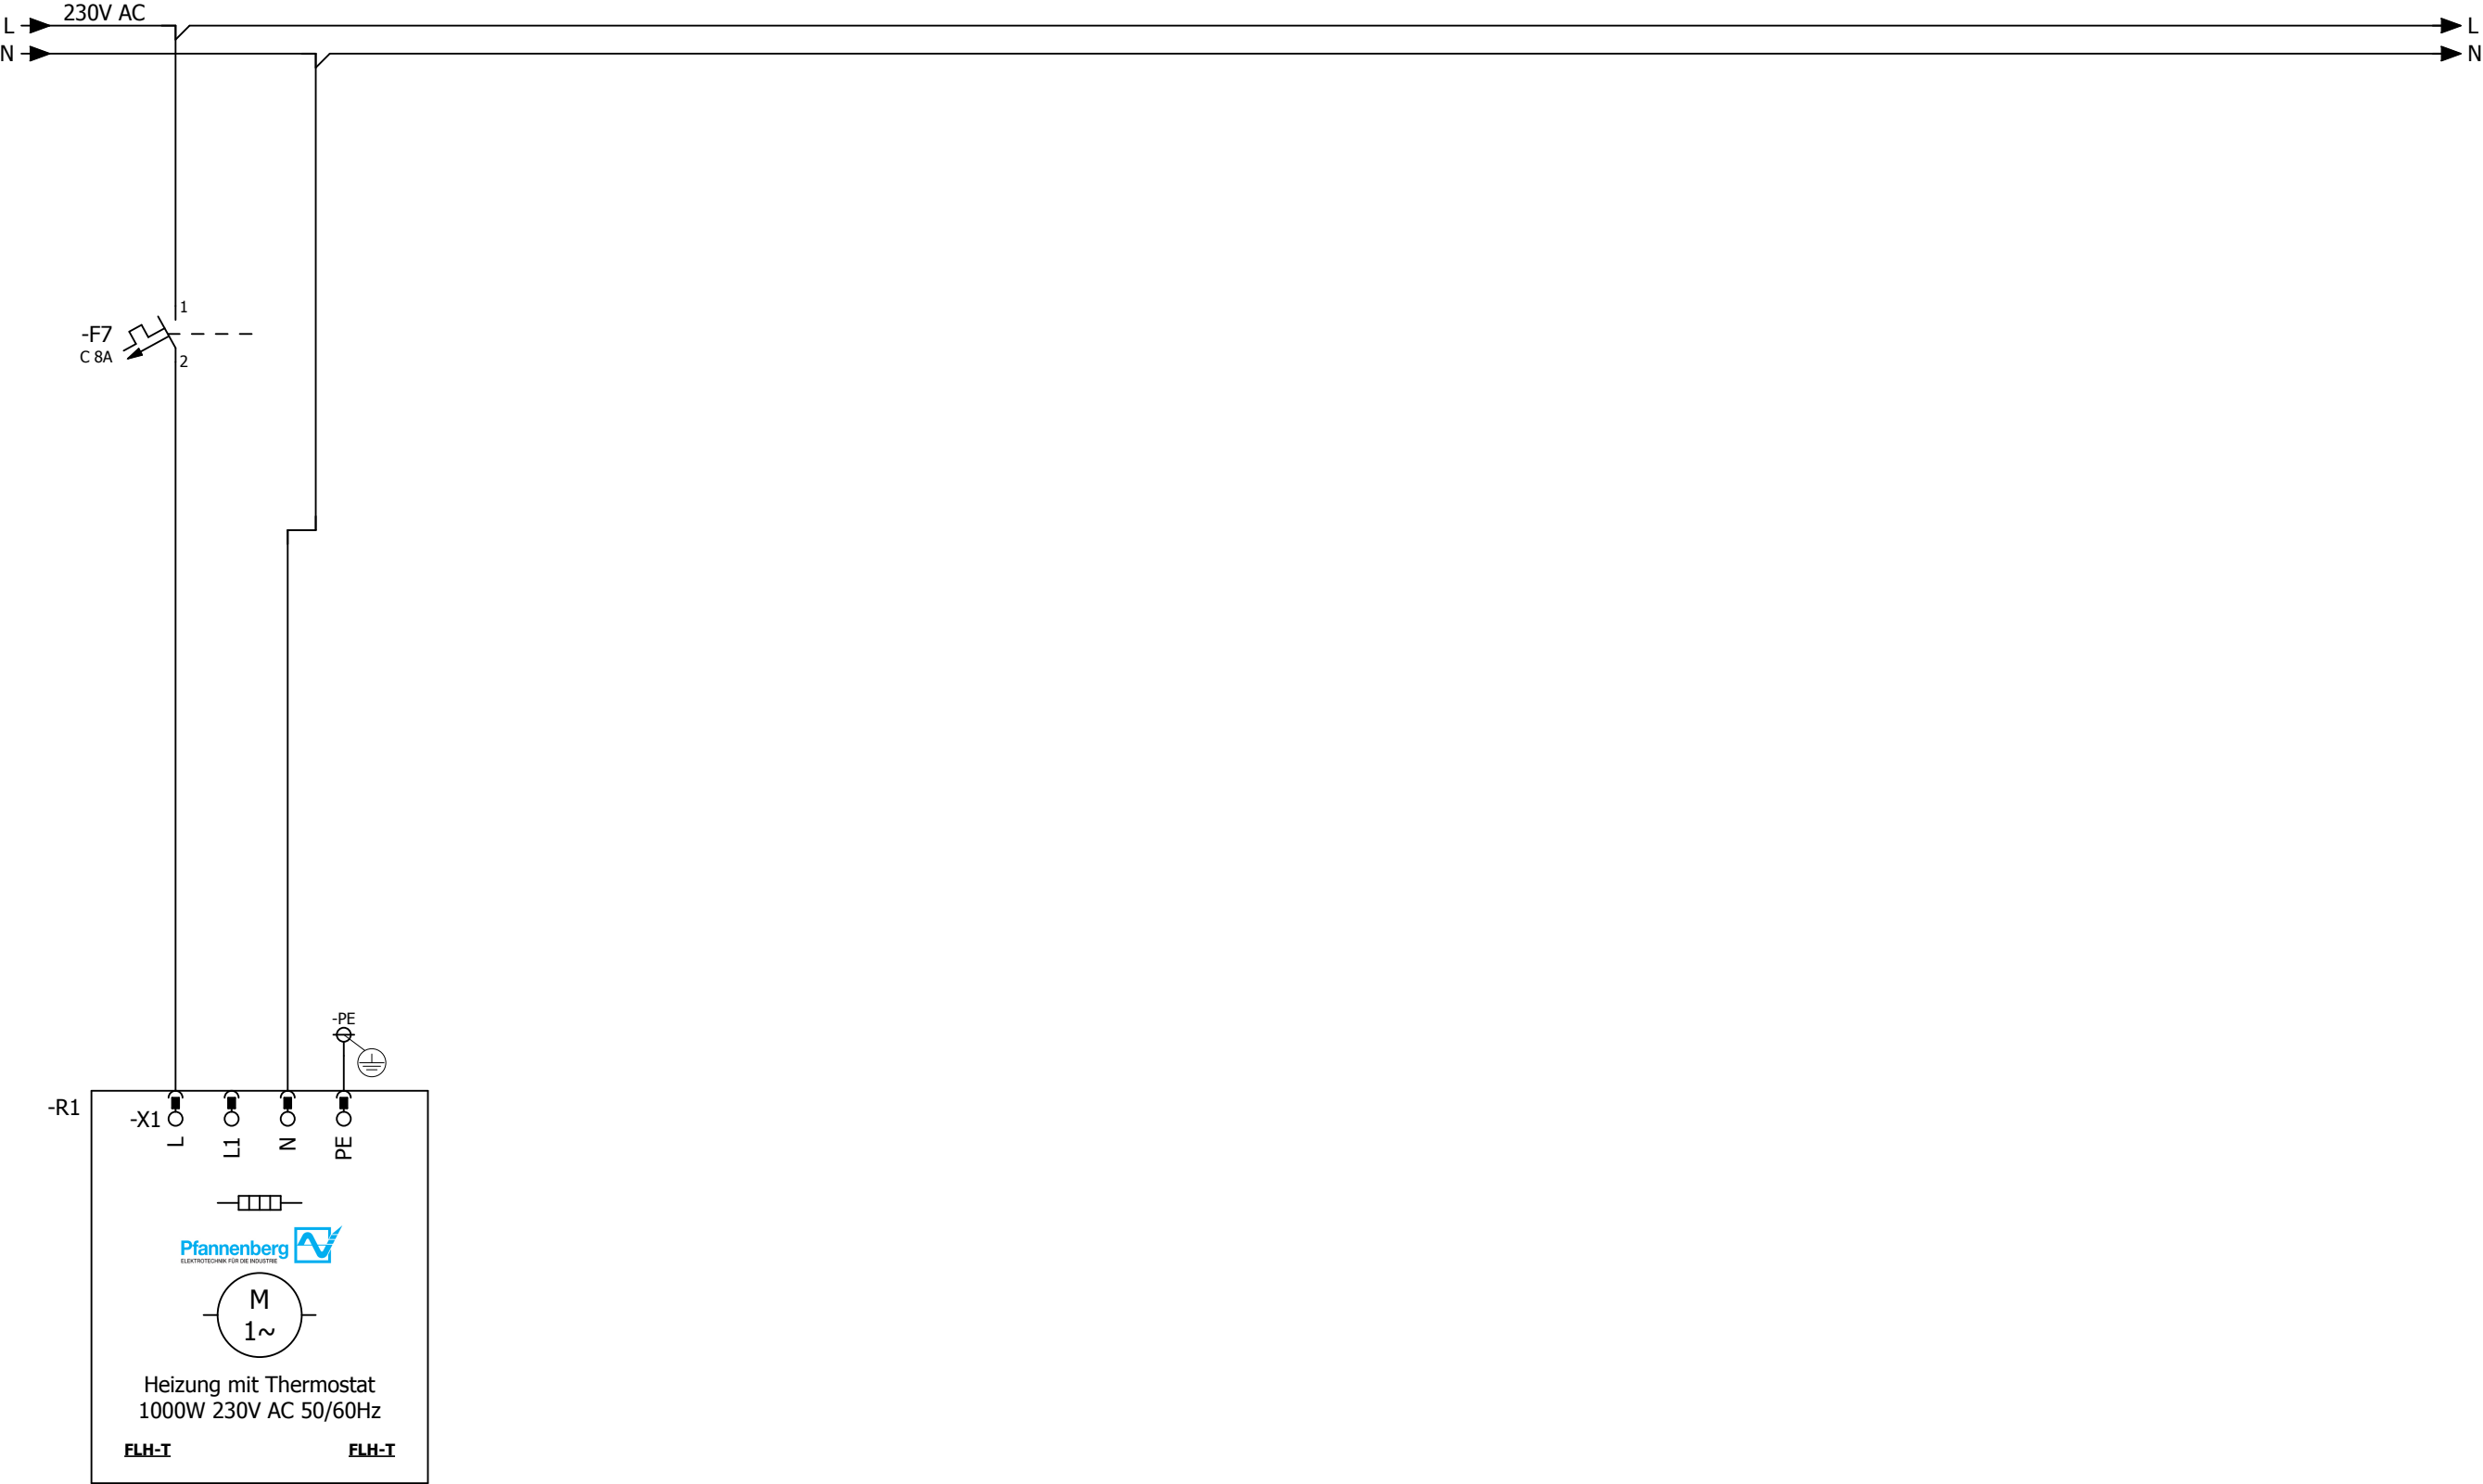

PFANNENBERG\FLH\FLH_T.ems